




記号凡例	説明	記号	説明	記号	説明
■	壁埋込型消火器BOX	○	ステンレス製タラップ	⊕	自動扉
T	壁埋込型消火器BOX (外部)・200φ (内部)	○	種受石 (横走り部はφ600設置)	⊙	消火器スタンド (別途工事)
T1・TD1	壁埋込型消火器BOX (外部)・200φ (内部)	○	オーバーフロー管	■	室内消火栓 ▲ (は消火器BOX付) (別途工事)
T2・TD2	壁埋込型消火器BOX (外部)・200φ (内部)	RD	種受石 (横走り部はφ600設置)	+	丸礎
T3・TD3	壁埋込型消火器BOX (外部)・200φ (内部)	RD1	種受石 (横走り部はφ600設置)	⊠	化粧蓋付マンホール (防臭タイプ) 600角SISタラップ付
		RD2	種受石 (横走り部はφ600設置)	◇	種受石マンホール 600φ (防臭タイプ) SUSタラップ付
		RD3	種受石 (横走り部はφ600設置)	◇	雨水管免震継手



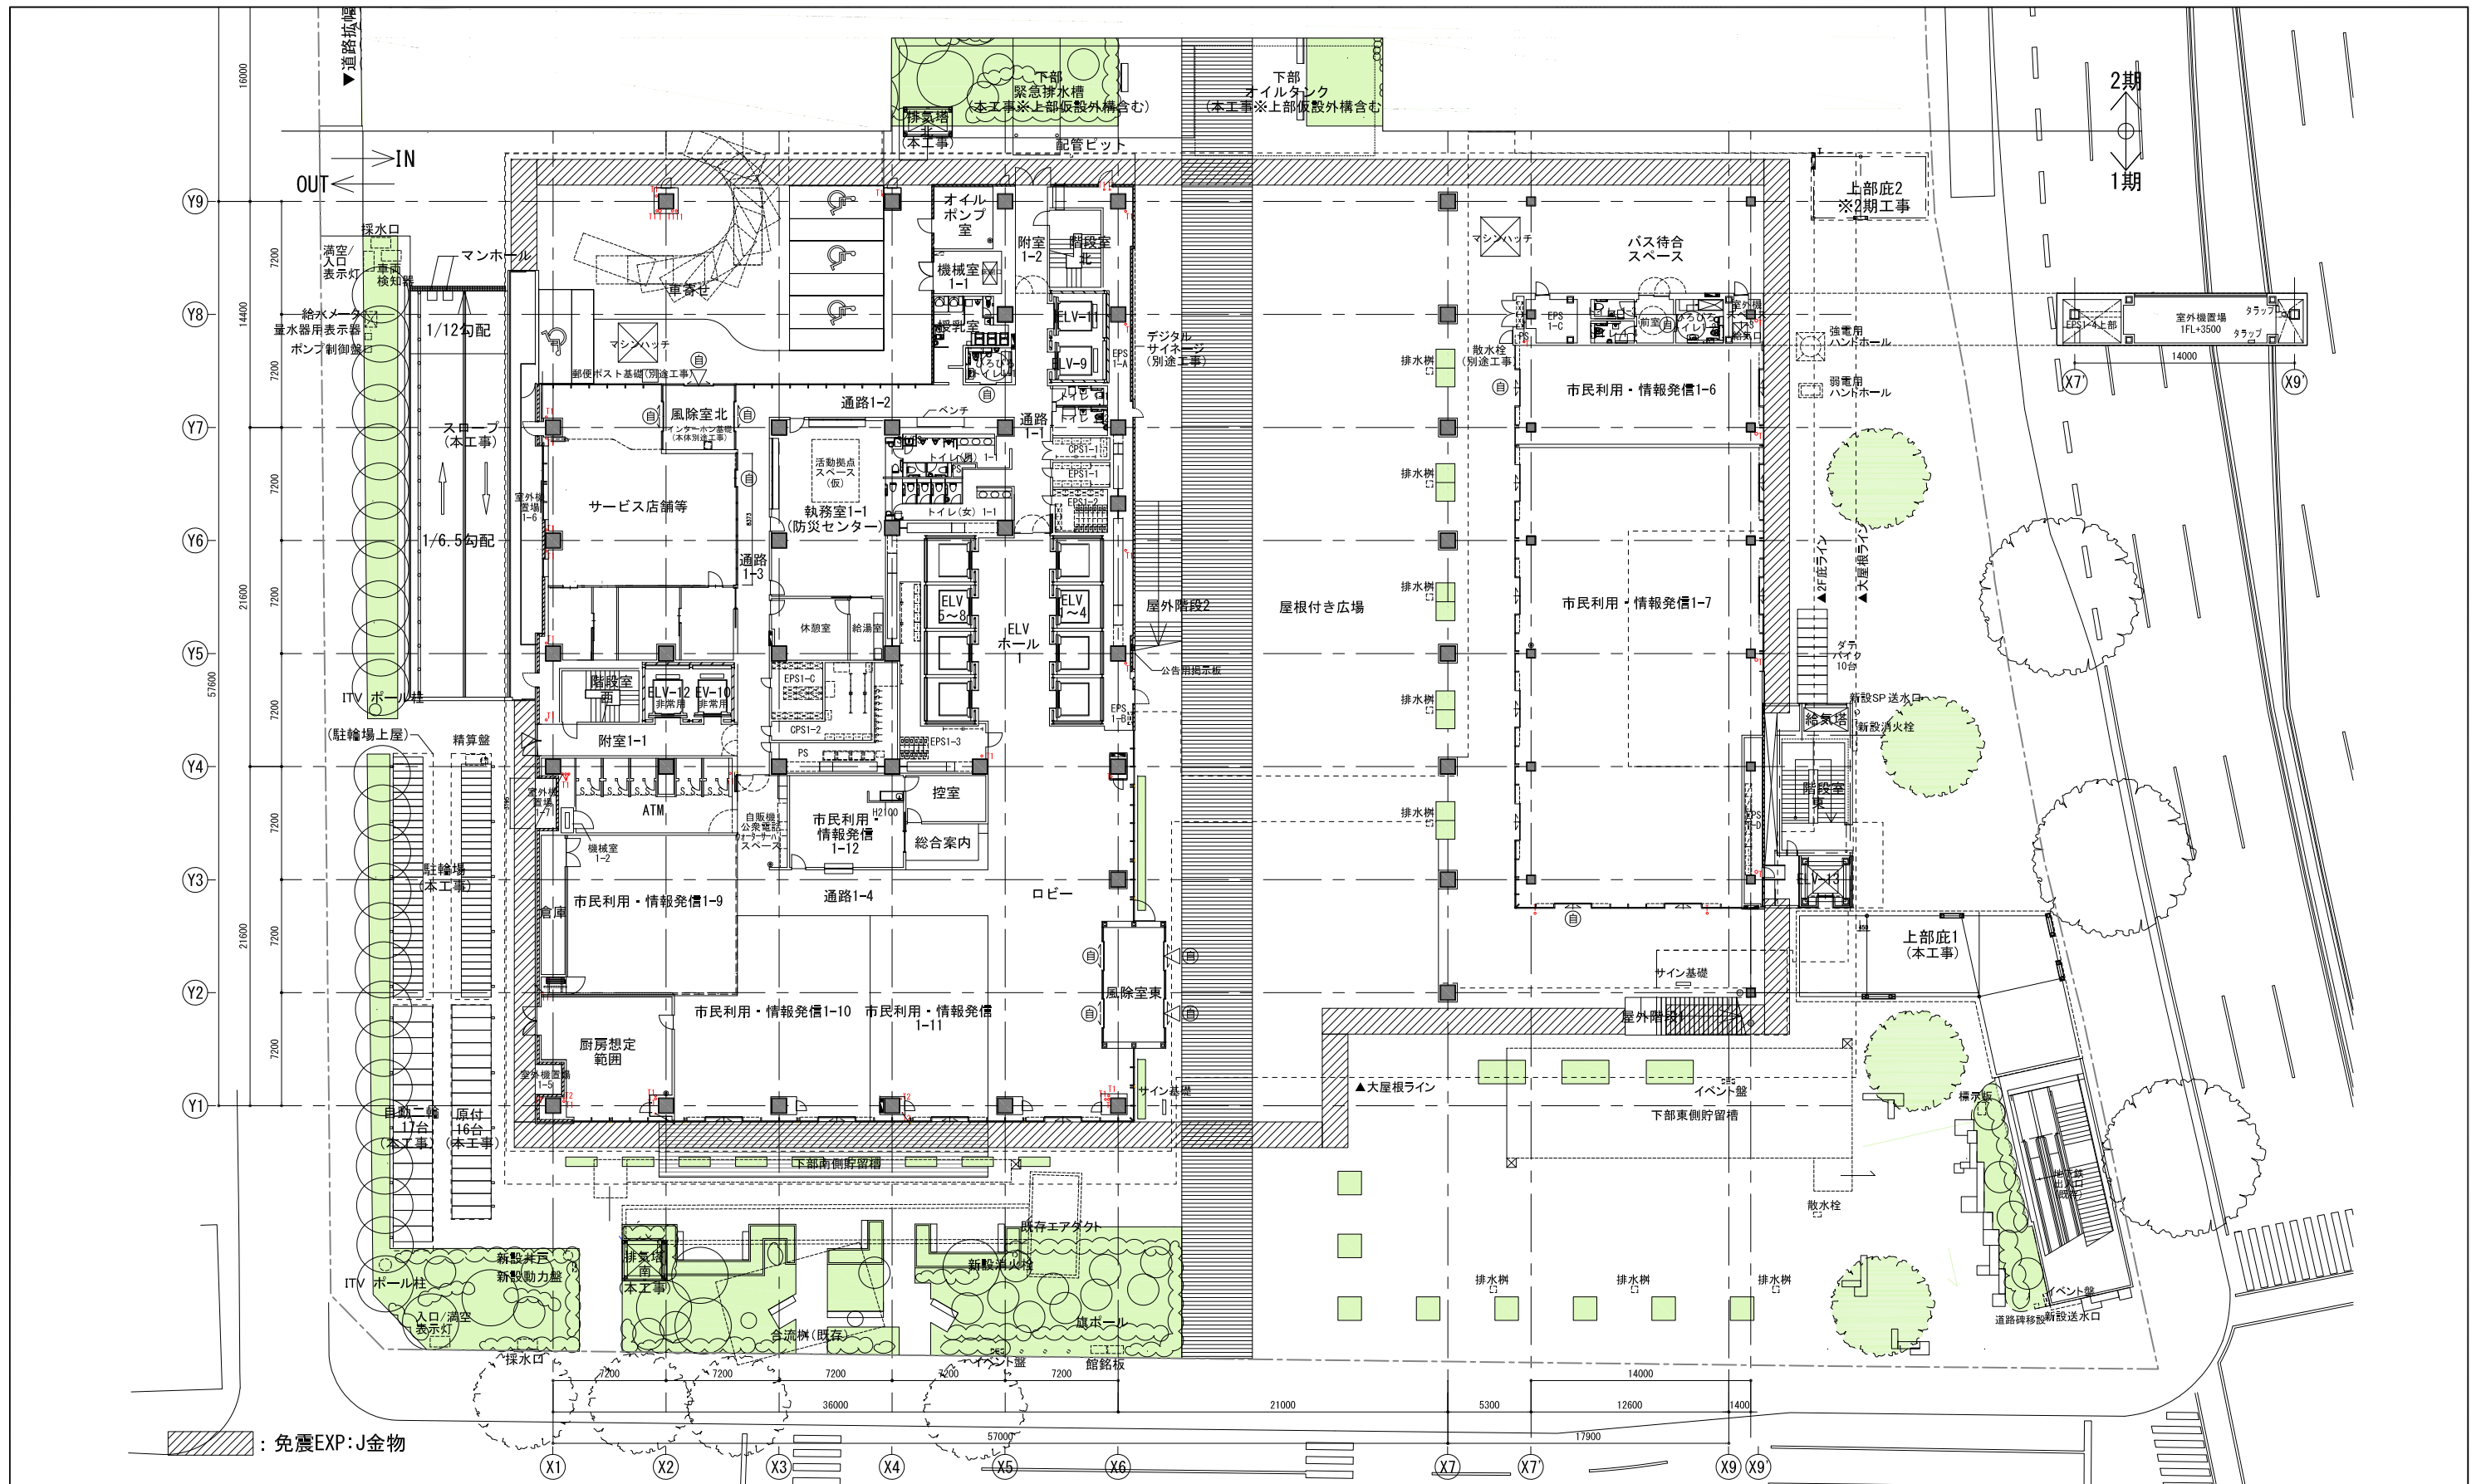


記号凡例	説明	記号	説明
■	ステンレス製タラップ	⊕	自動扉
□	壁埋込型消火器BOX	○	消火器スタンド (別途工事)
T	壁種 特記無き場合200φ (外部)・200φ (内部)	△	屋内消火栓 ▲は (消火器BOX付) (別途工事)
T1・TD1	壁種 アルミ製165φ TD・鉄製中継ドレイ	+	丸扉
T2・TD2	壁種 アルミ製114φ TD・鉄製中継ドレイ	⊗	化粧蓋付マンホール (防臭タイプ) 600角SISタラップ付
T3・TD3	壁種 アルミ製90φ TD・鉄製中継ドレイ	⊙	鉄製マンホール 600φ (防臭タイプ) SUSタラップ付
種凡例右記の※マークは足元にて雨水開放を示す			

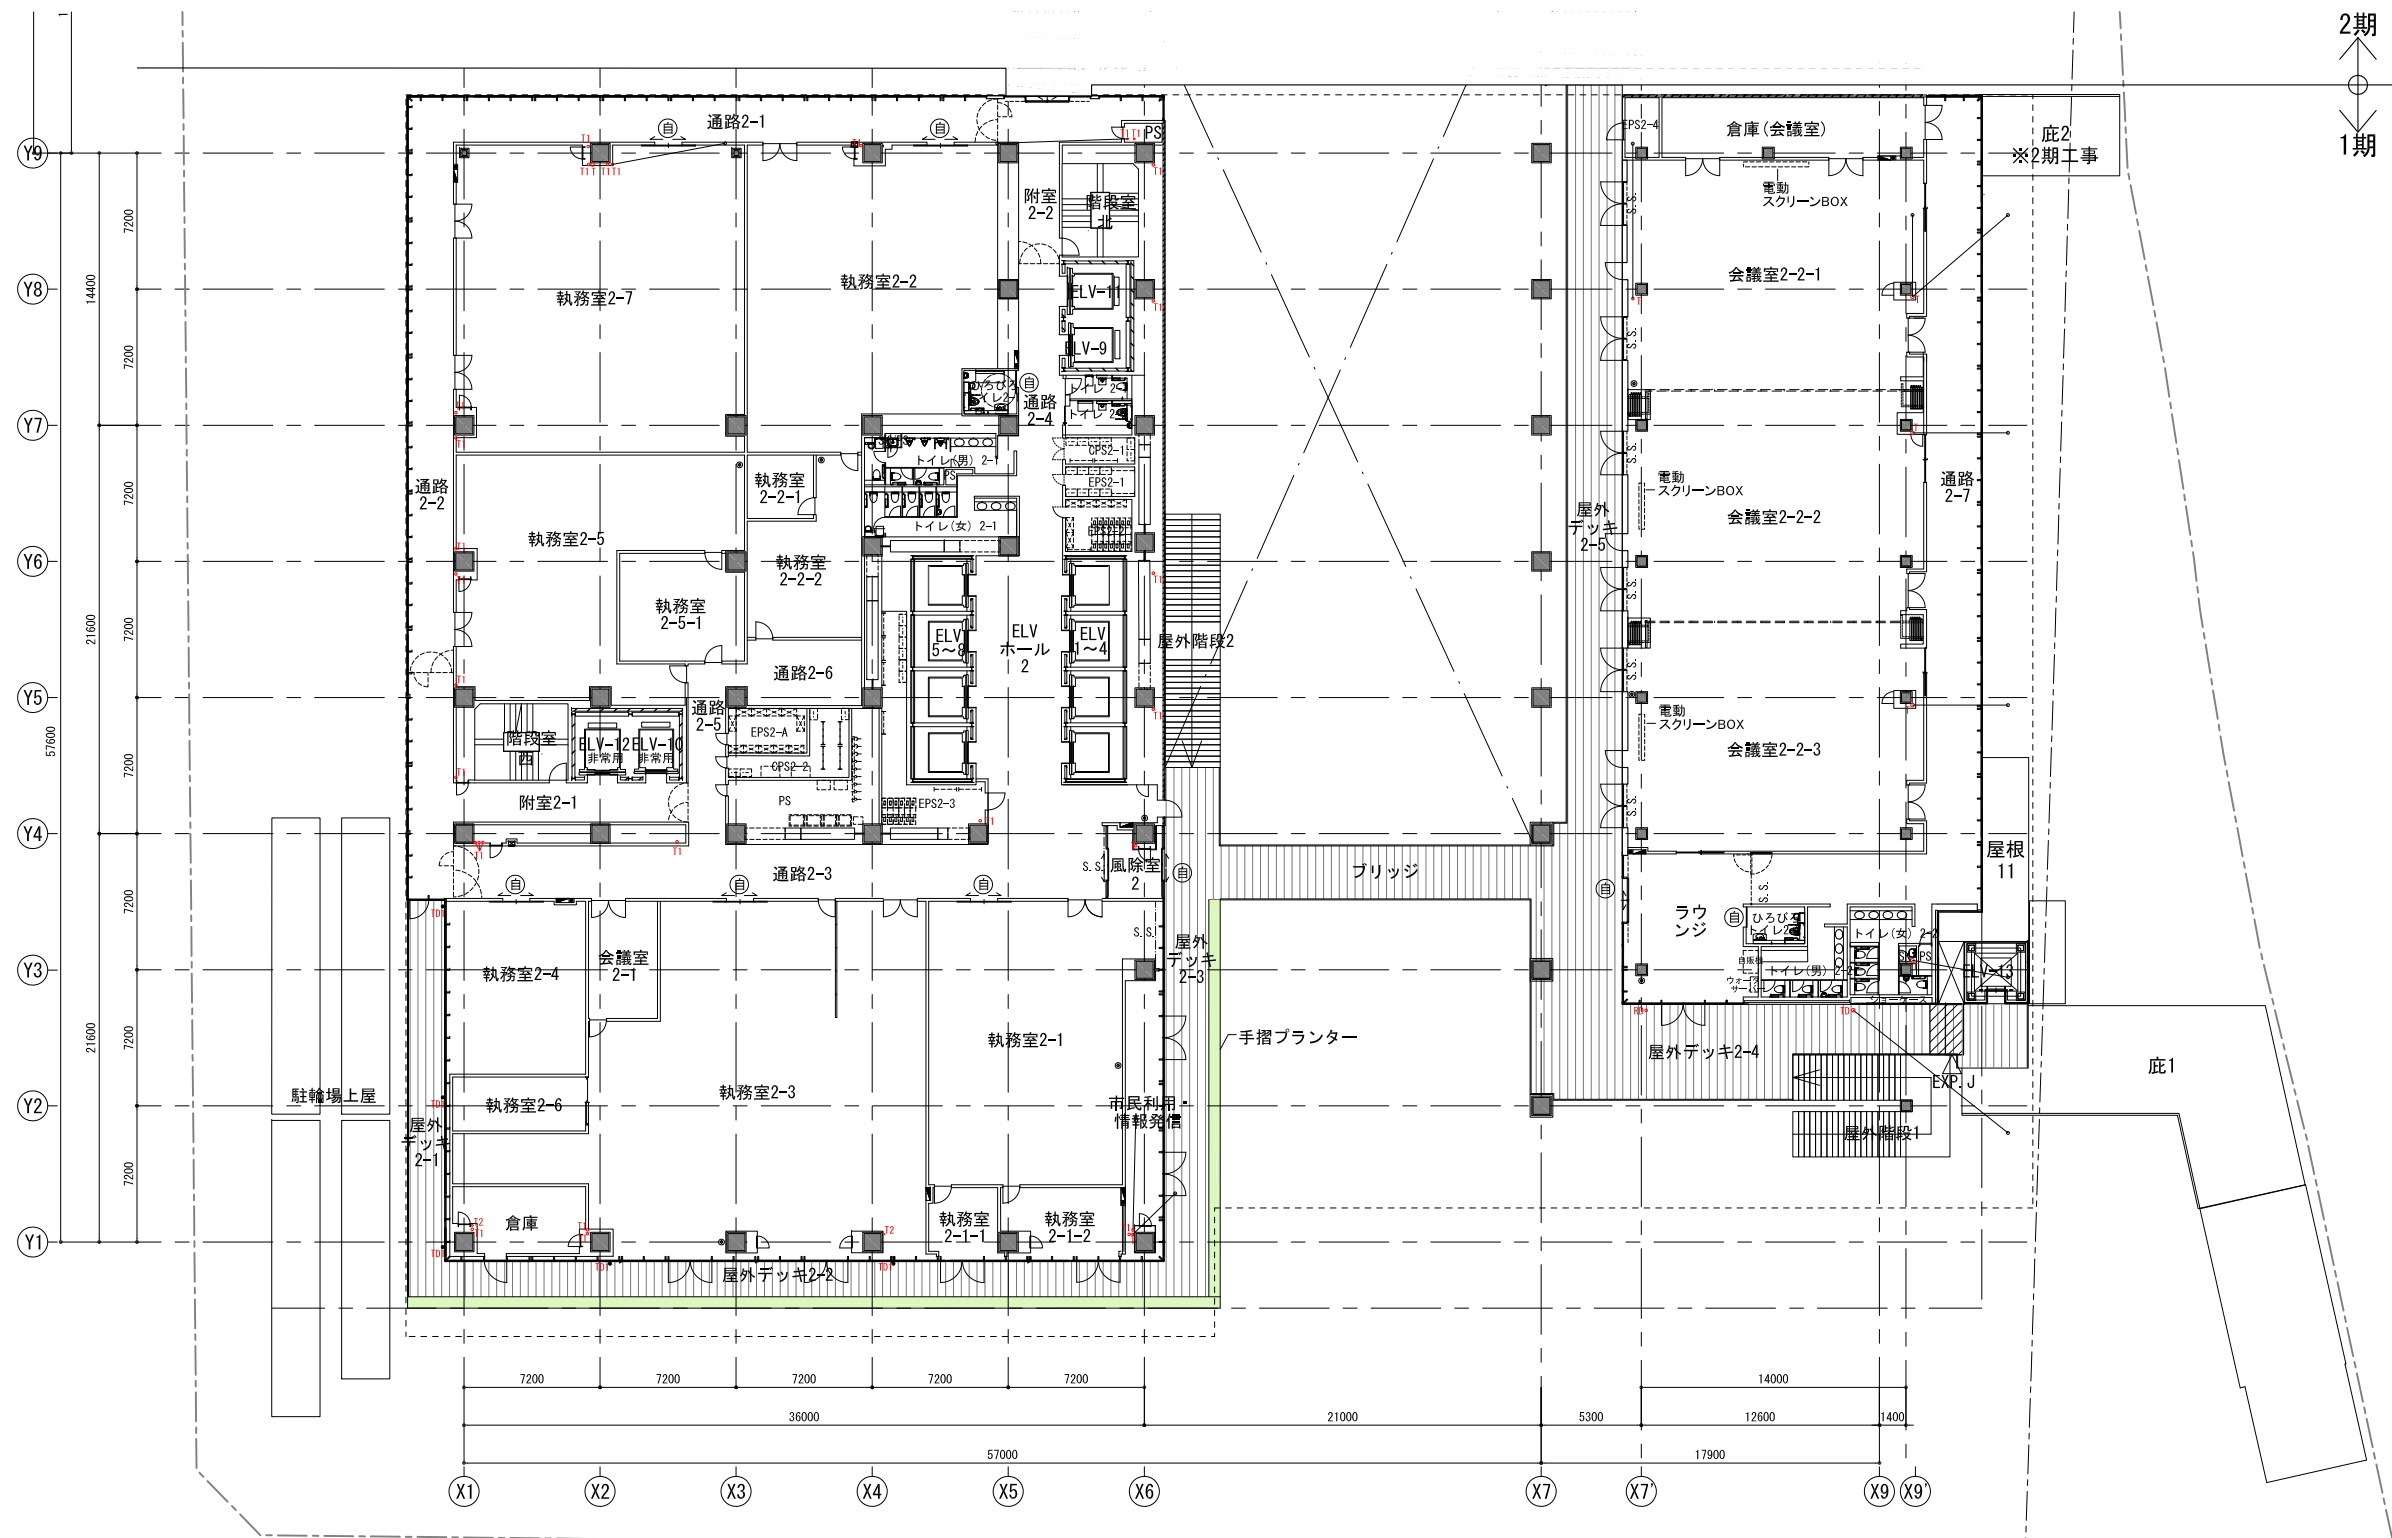


2期
↑
1期

記号凡例	記号	説明	記号	説明
■	壁埋込型消火器BOX	ステンレス製タラップ	Ⓜ	自動扉
T	壁種 特記無き場合200φ(外部)・200φ(内部)	オーバーフロー管	Ⓜ	消火器スタンド(別途工事)
T1・TD1	壁種 アルミ製165φ TD: + 鉄製中継ドレイン	Ⓜ 1 種受石(機走リ部はφ600設置)	Ⓜ	屋内消火栓 ▲ は(消火器BOX付)(別途工事)
T2・TD2	壁種 アルミ製114φ TD: + 鉄製中継ドレイン	RD 鉄製縦引M-Fドレン N付7φ(既製品)特記無き場合200φ	+	丸扉
T3・TD3	壁種 アルミ製99φ TD: + 鉄製中継ドレイン	RD1 鉄製縦引M-Fドレン N付7φ(既製品)75φ	Ⓜ	化粧蓋付マンホール(防臭タイプ)600角SISタラップ付
		RD2 鉄製縦引M-Fドレン N付7φ(既製品)100φ	Ⓜ	鉄製マンホール 600φ(防臭タイプ) SUSタラップ付
		RD3 鉄製縦引M-Fドレン N付7φ(既製品)150φ		

種凡例右記の※マークは足元にて雨水開放を示す





2期
1期

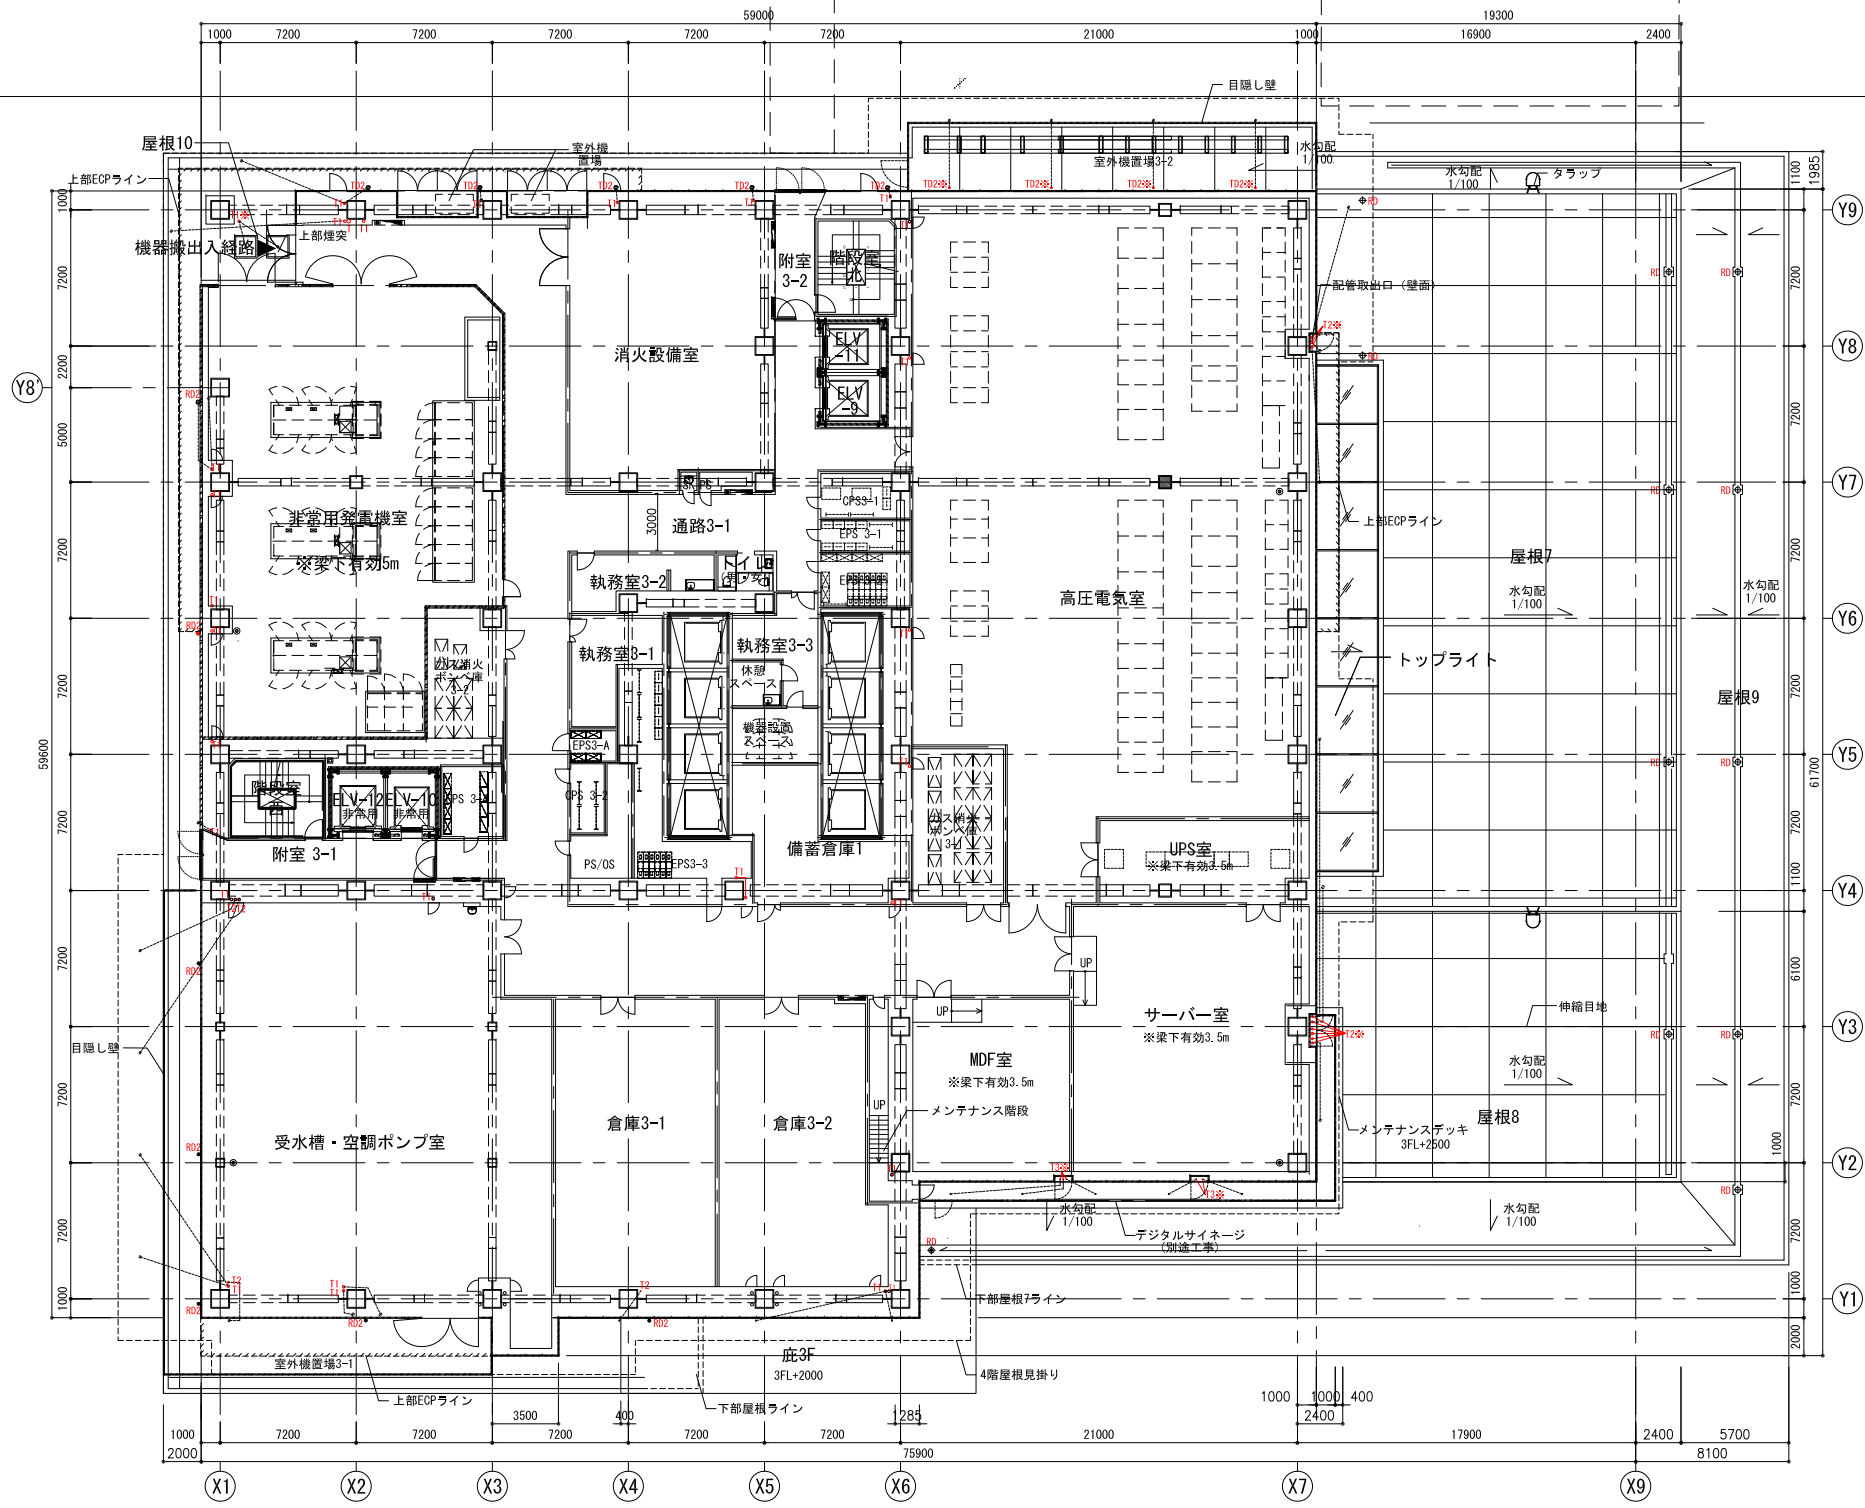


3階平面図

記号凡例	記号	説明	
■	型埋込型消火器BOX	ステンレス製タラップ	
T	壁鏡 特記無き場合200φ(外部)・200φ(内部)	田	礎受石(礎走り部はφ600設置)
T1・TD1	壁鏡 アルミ製165φ TD: + 鋼鉄製中継ドレイン	OF	オーバーフロー管
T2・TD2	壁鏡 アルミ製114φ TD: + 鋼鉄製中継ドレイン	RD	鋼鉄製引排水パイプ(既製品)特記無き場合200φ
T3・TD3	壁鏡 アルミ製99φ TD: + 鋼鉄製中継ドレイン	RD1	鋼鉄製引排水パイプ(既製品)75φ
	種凡例右記の※マークは足元にて雨水開放を示す	RD2	鋼鉄製引排水パイプ(既製品)100φ
		RD3	鋼鉄製引排水パイプ(既製品)150φ
		⊕	丸環
		⊗	化粧蓋付マンホール(防臭タイプ)600角SISタラップ付
		⊙	鋼鉄製マンホール 600φ(防臭タイプ) SUSタラップ付



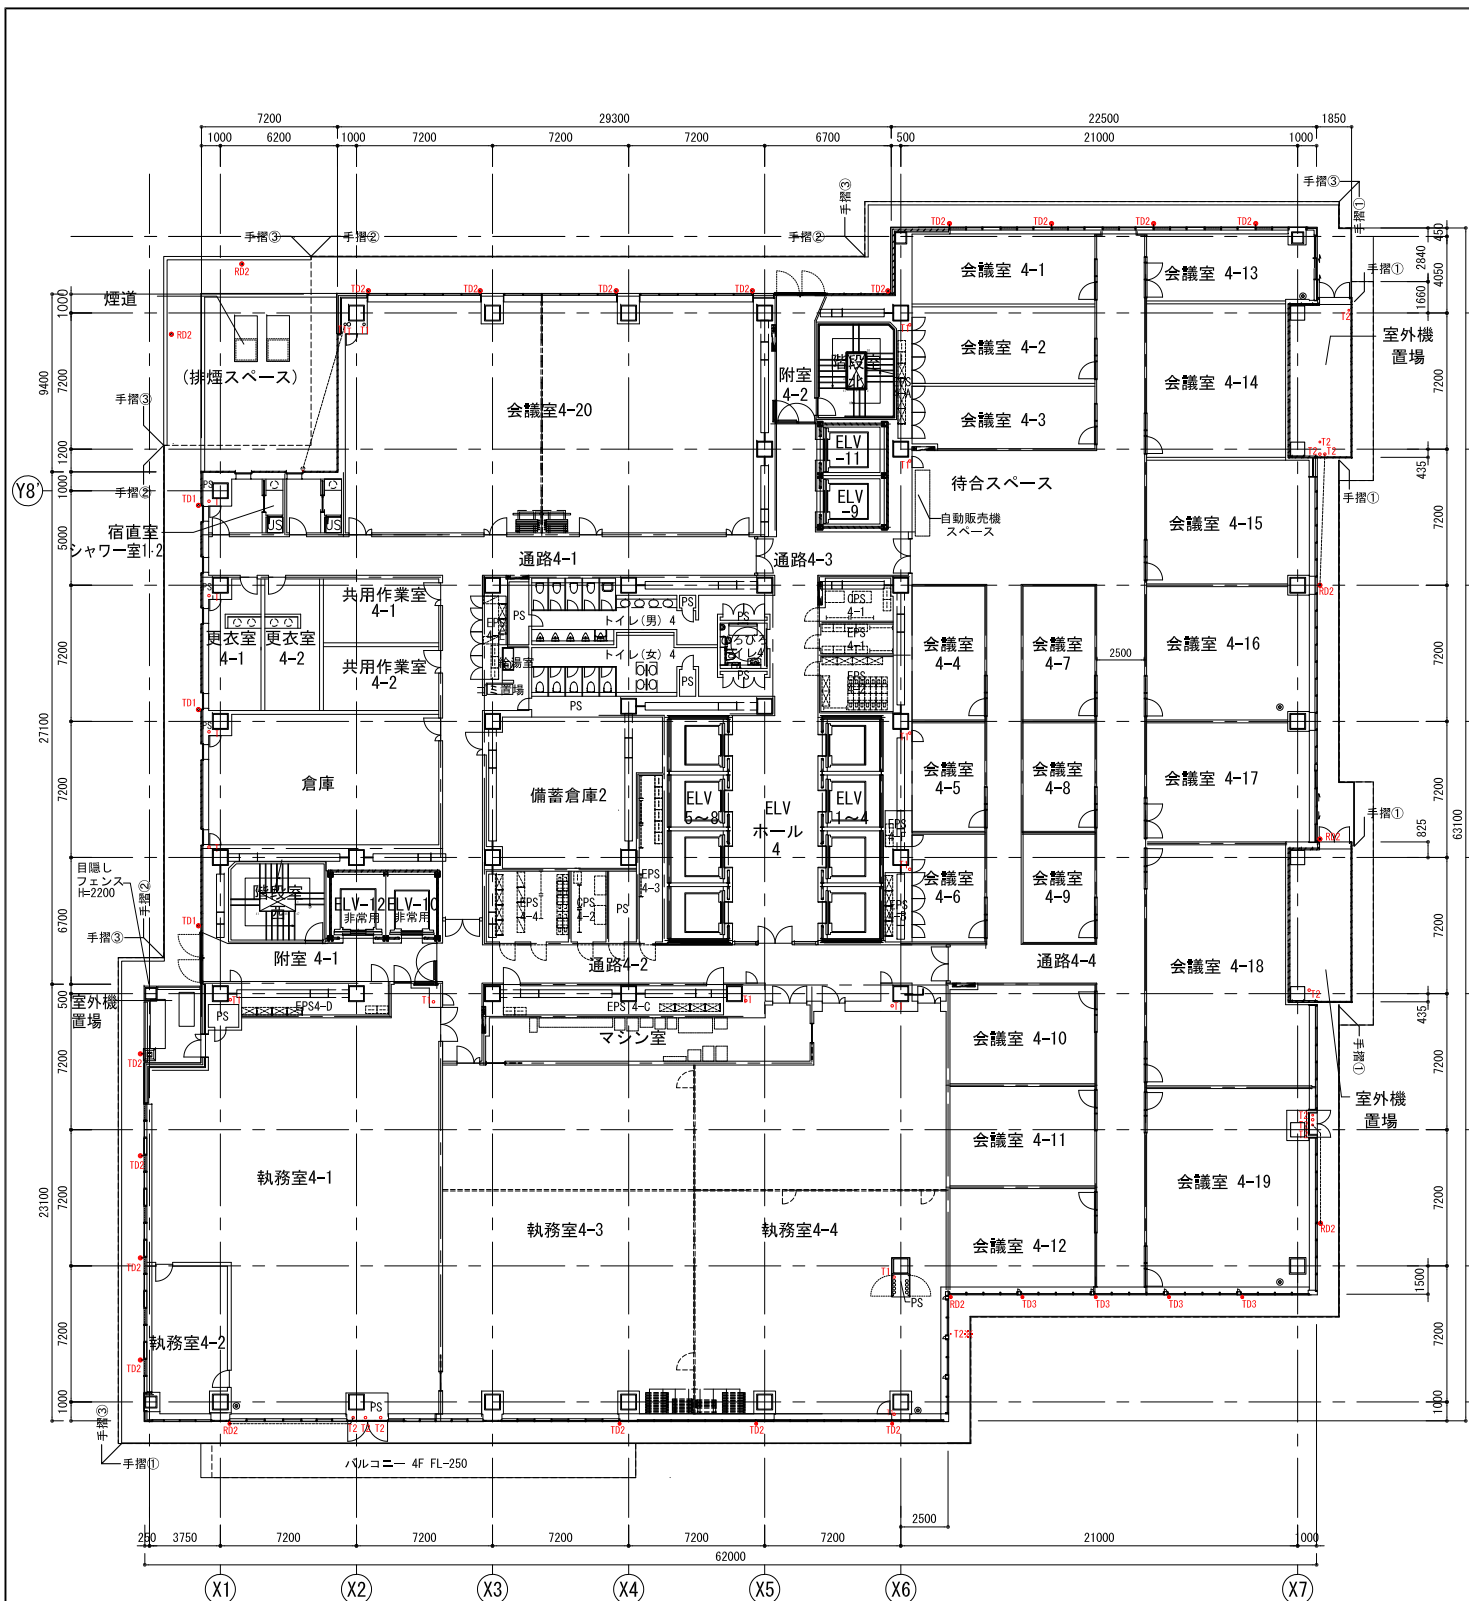



4階平面図

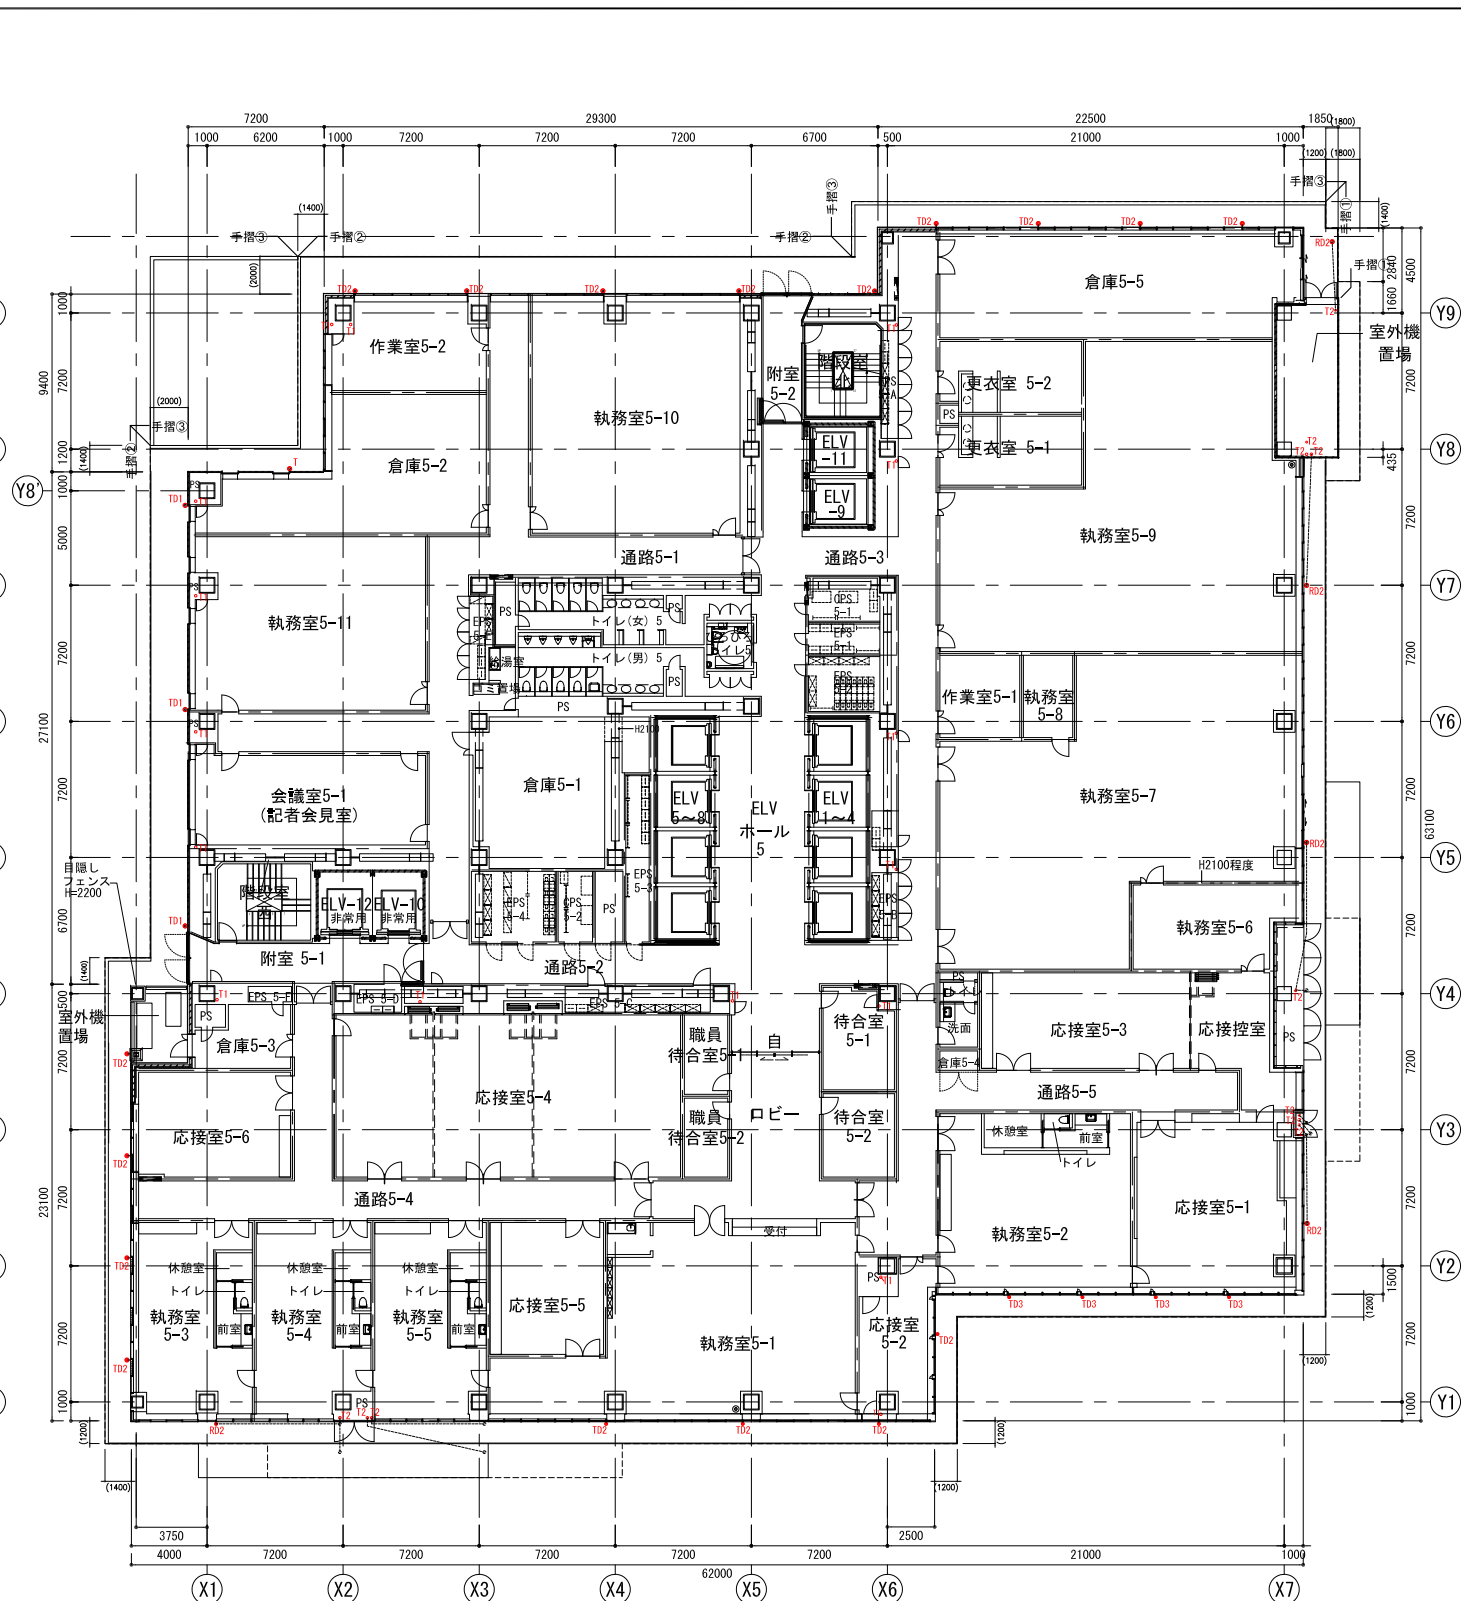


5階平面図

記号凡例	OF	オーバーフロー管	Ⓜ	自動扉
■ 壁埋込型消火器BOX	田	種受石 (構造り脚はφ600設置)	Ⓜ	消火器スタンド (別途工事)
T 壁埋込型消火器BOX (外部・200φ・内部)	RD	鋼鉄製縦引レール付「M」付 (既製品) 特記無き場合200φ	Ⓜ	屋内消火栓 ▲ は (消火器BOX付) (別途工事)
T1・TD1 壁埋込型消火器BOX (外部・165φ・内部)	RD1	鋼鉄製縦引レール付「M」付 (既製品) 75φ	+	丸窓
T2・TD2 壁埋込型消火器BOX (外部・140φ・内部)	RD2	鋼鉄製縦引レール付「M」付 (既製品) 100φ	Ⓜ	化粧運付マンホール (防臭タイプ) 600角SISタラップ付
T3・TD3 壁埋込型消火器BOX (外部・90φ・内部)	RD3	鋼鉄製縦引レール付「M」付 (既製品) 150φ	Ⓜ	鋼鉄製マンホール 600φ (防臭タイプ) SISタラップ付
種凡例右記の※マークは足元にて雨水取放を示す 図中内印から各縦への			Ⓜ	ステンレス製タラップ



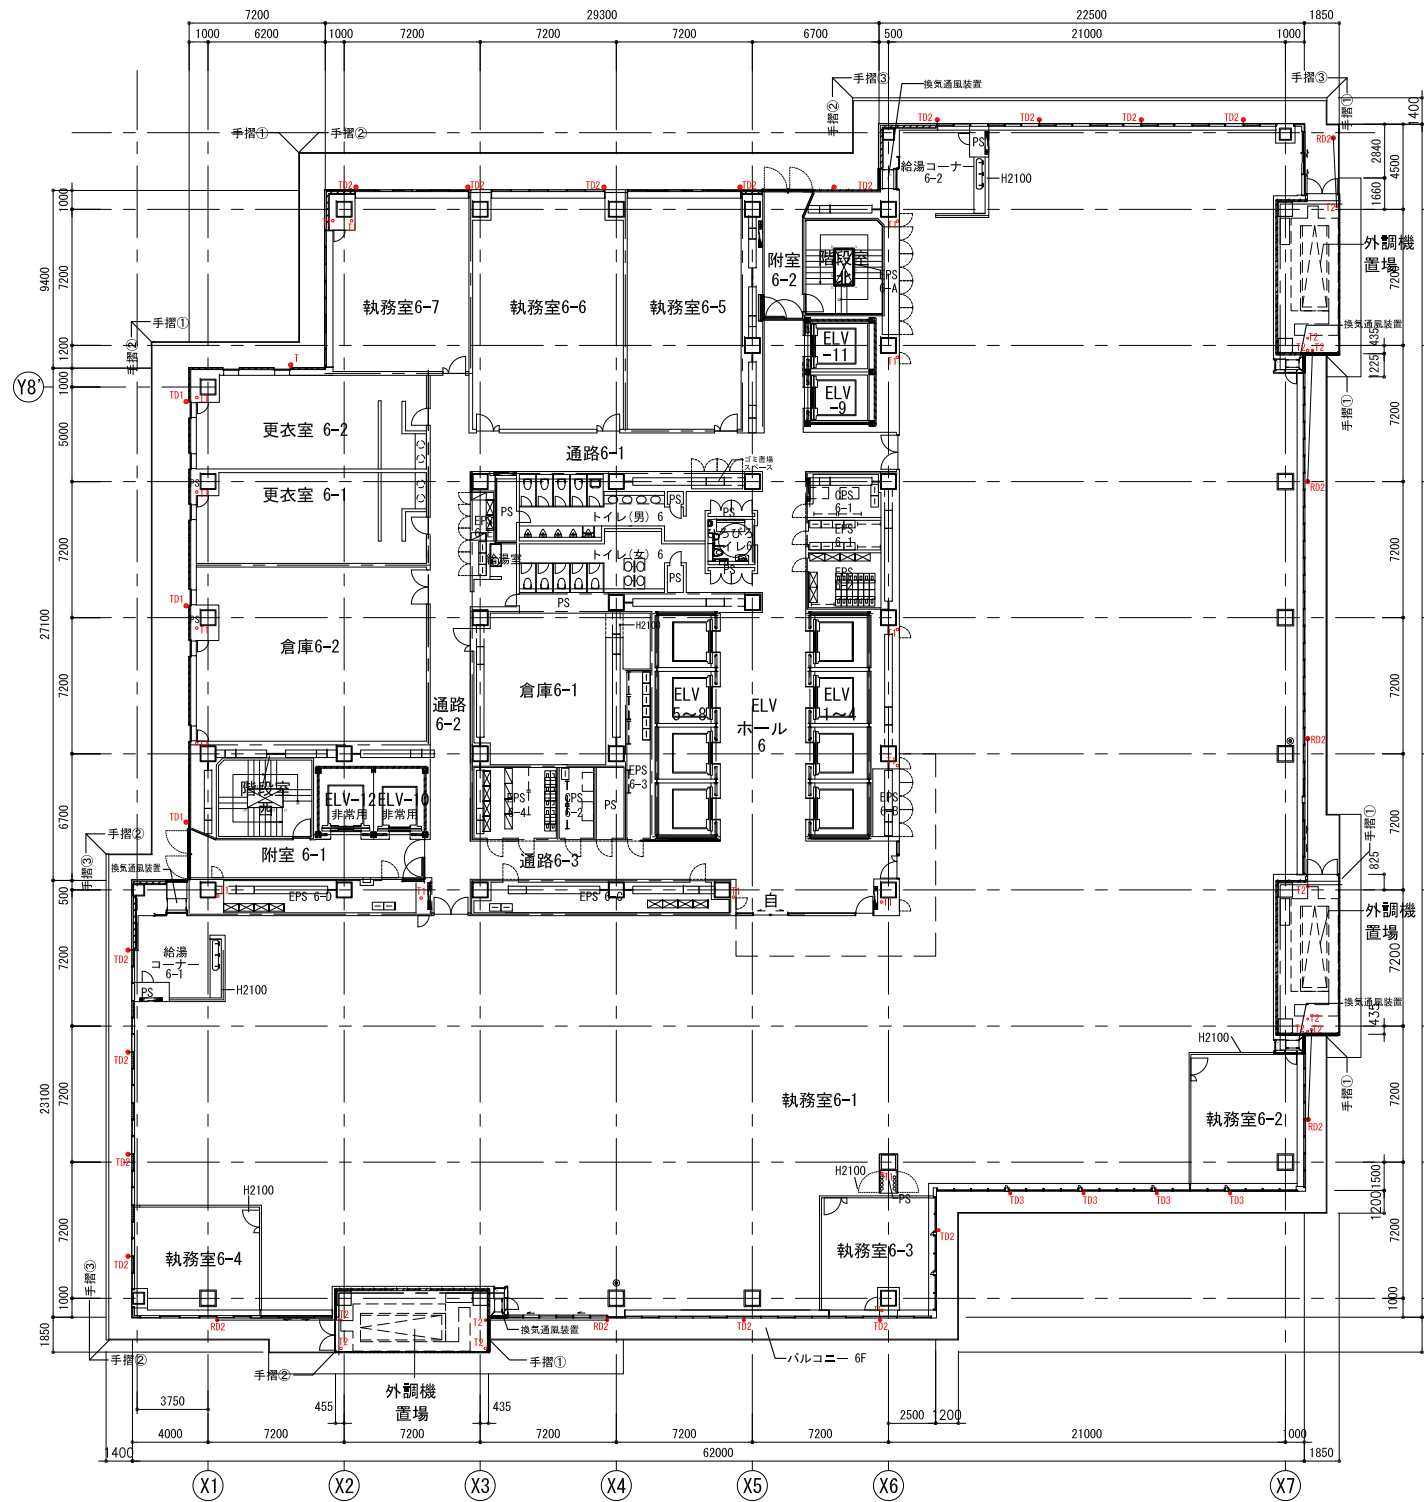


6階平面図

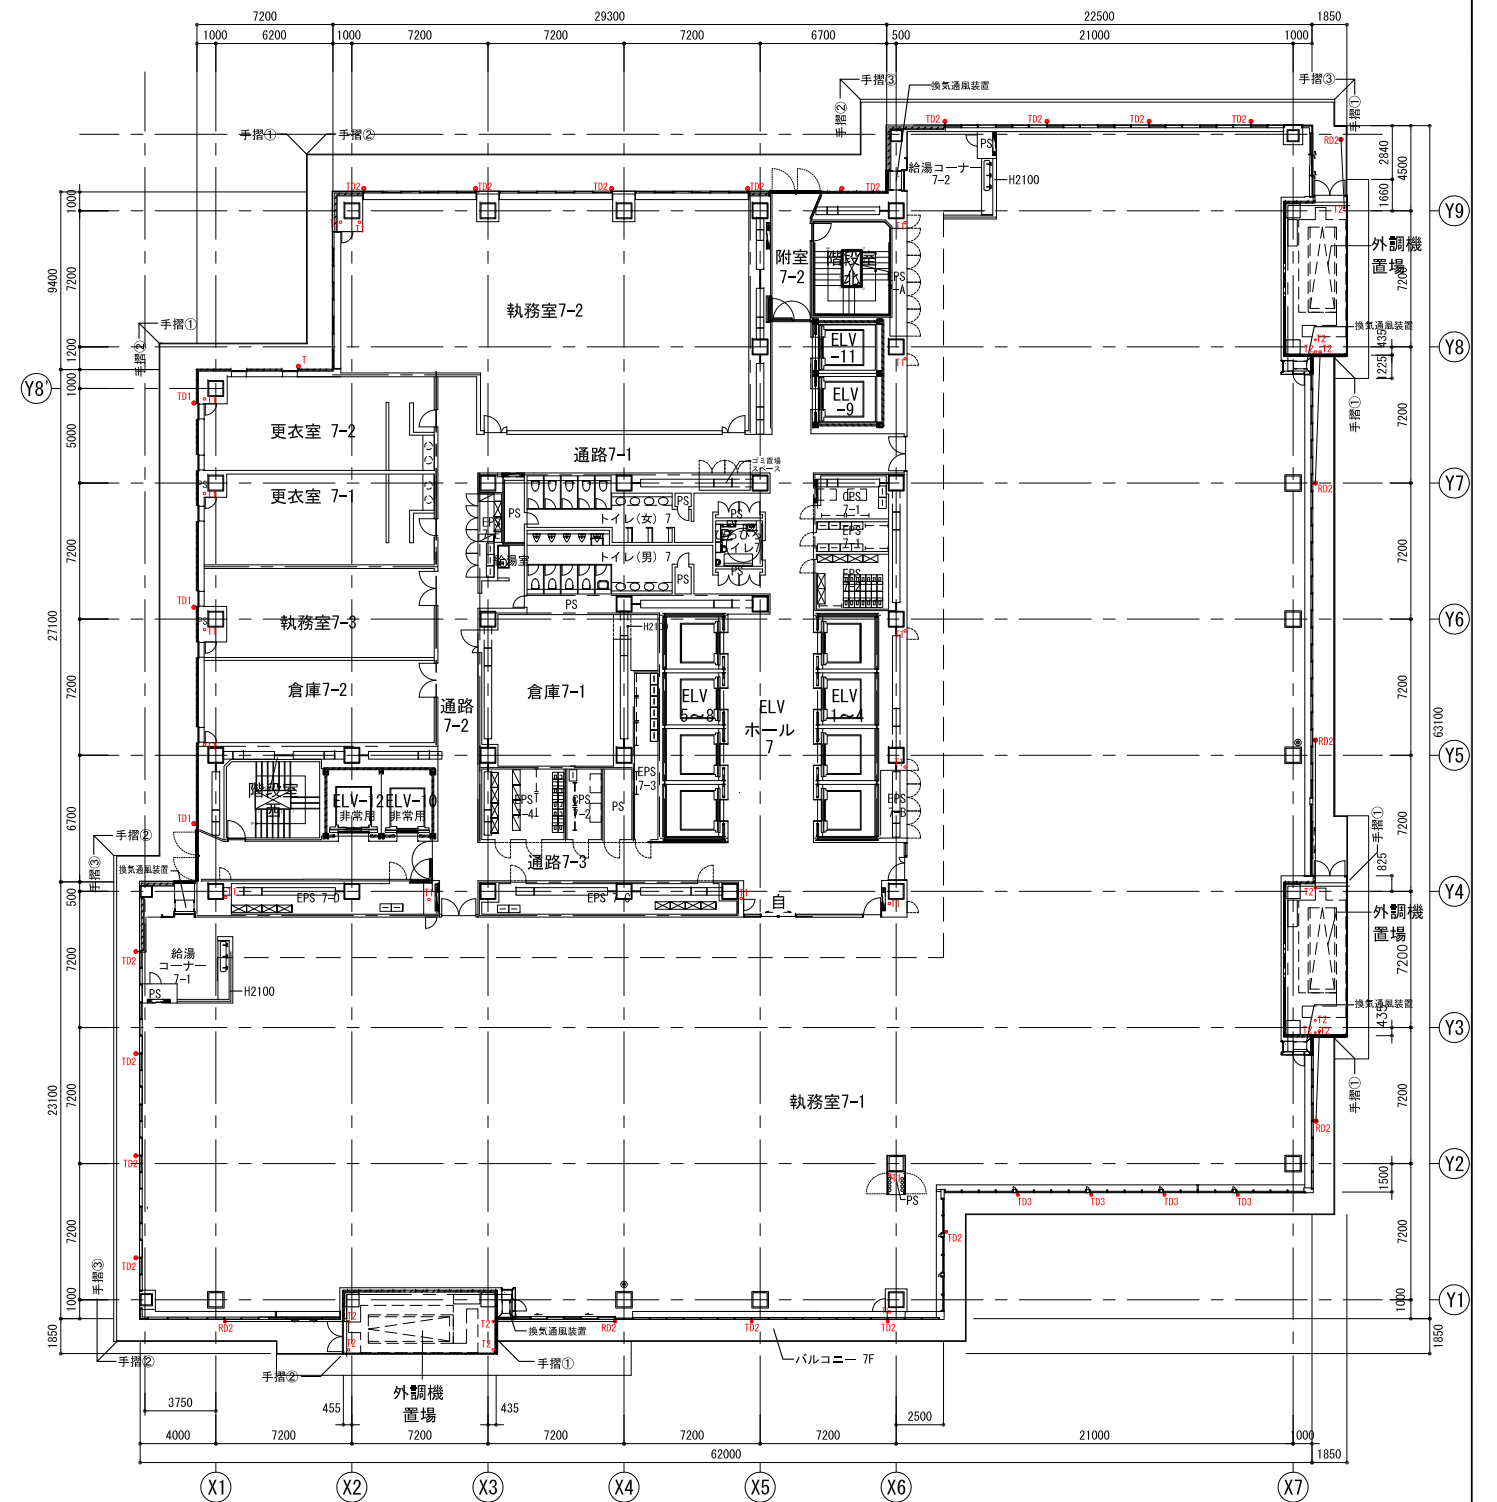


7階平面図

記号凡例	OF	オーバーフロー管	Ⓜ	自動扉
■ 壁埋込型消火器BOX	田	種受石 (横走り部はφ600設置)	Ⓜ	消火器スタンド (別途工事)
T 壁鏡 特記無き場合200φ (外部)・200φ (内部)	RD	鋼鉄製引掛フック・フック (既製品)特記無き場合200φ	Ⓜ	■ 屋内消火栓 ▲ は (消火器BOX付) (別途工事)
T1・TD1 壁鏡 アルミ製165φ TD: + 鋼鉄製中継ドレイン	RD1	鋼鉄製引掛フック・フック (既製品)75φ	+	丸環
T2・TD2 壁鏡 アルミ製144φ TD: + 鋼鉄製中継ドレイン	RD2	鋼鉄製引掛フック・フック (既製品)100φ	Ⓜ	Ⓜ 化粧運付マンホール (防臭タイプ) 600角SISトラップ付
T3・TD3 壁鏡 アルミ製99φ TD: + 鋼鉄製中継ドレイン	RD3	鋼鉄製引掛フック・フック (既製品)150φ	Ⓜ	Ⓜ 鋼鉄製マンホール 600φ (防臭タイプ) SISトラップ付
種凡例右記のマークは足元にて雨水開放を示す 図内R0から各縦への 点線は各壁鏡へ横引き及び合流を示す	CL	鋼鉄製マンホール 600φ (防臭タイプ) SISトラップ付	Ⓜ	ステンレス製トラップ



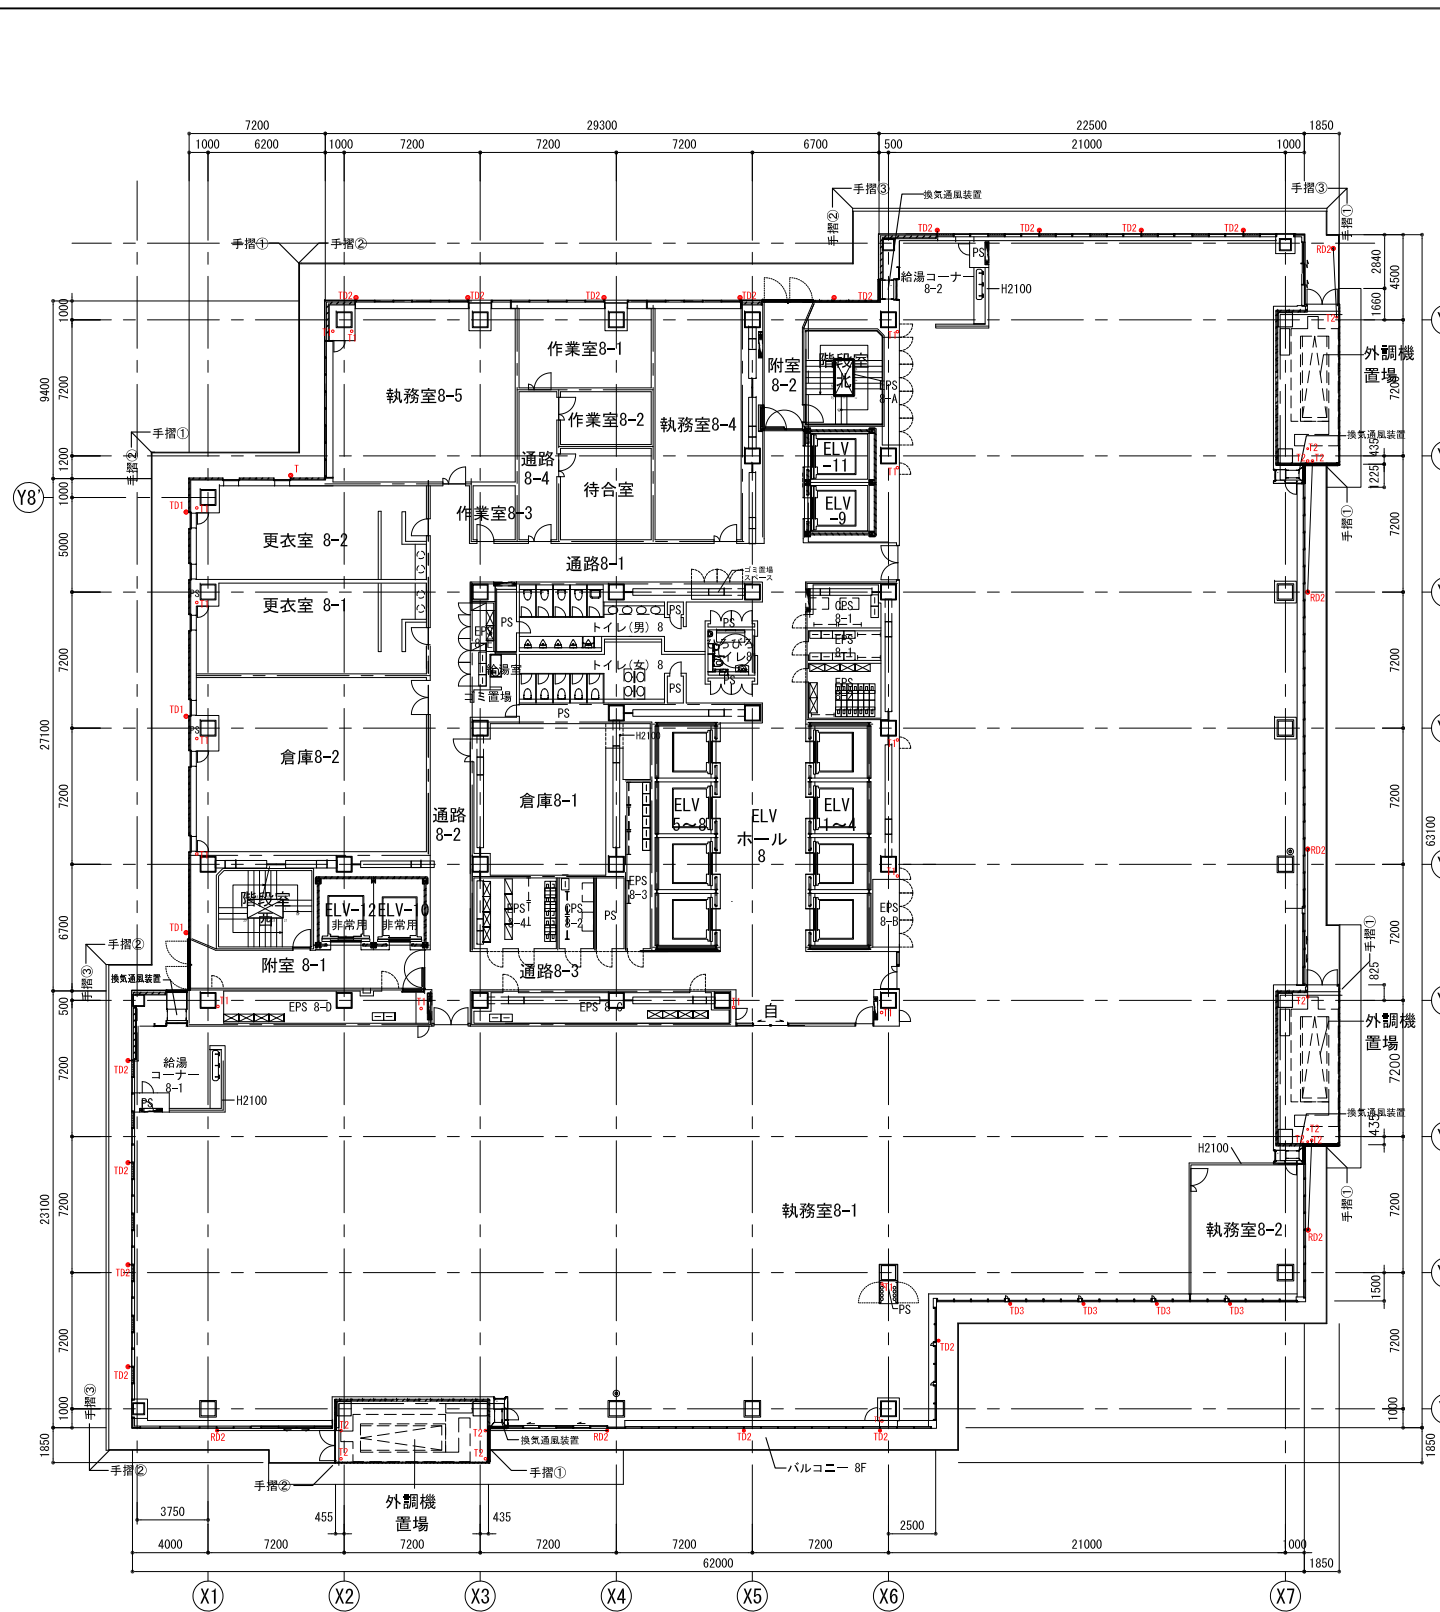



8階平面図

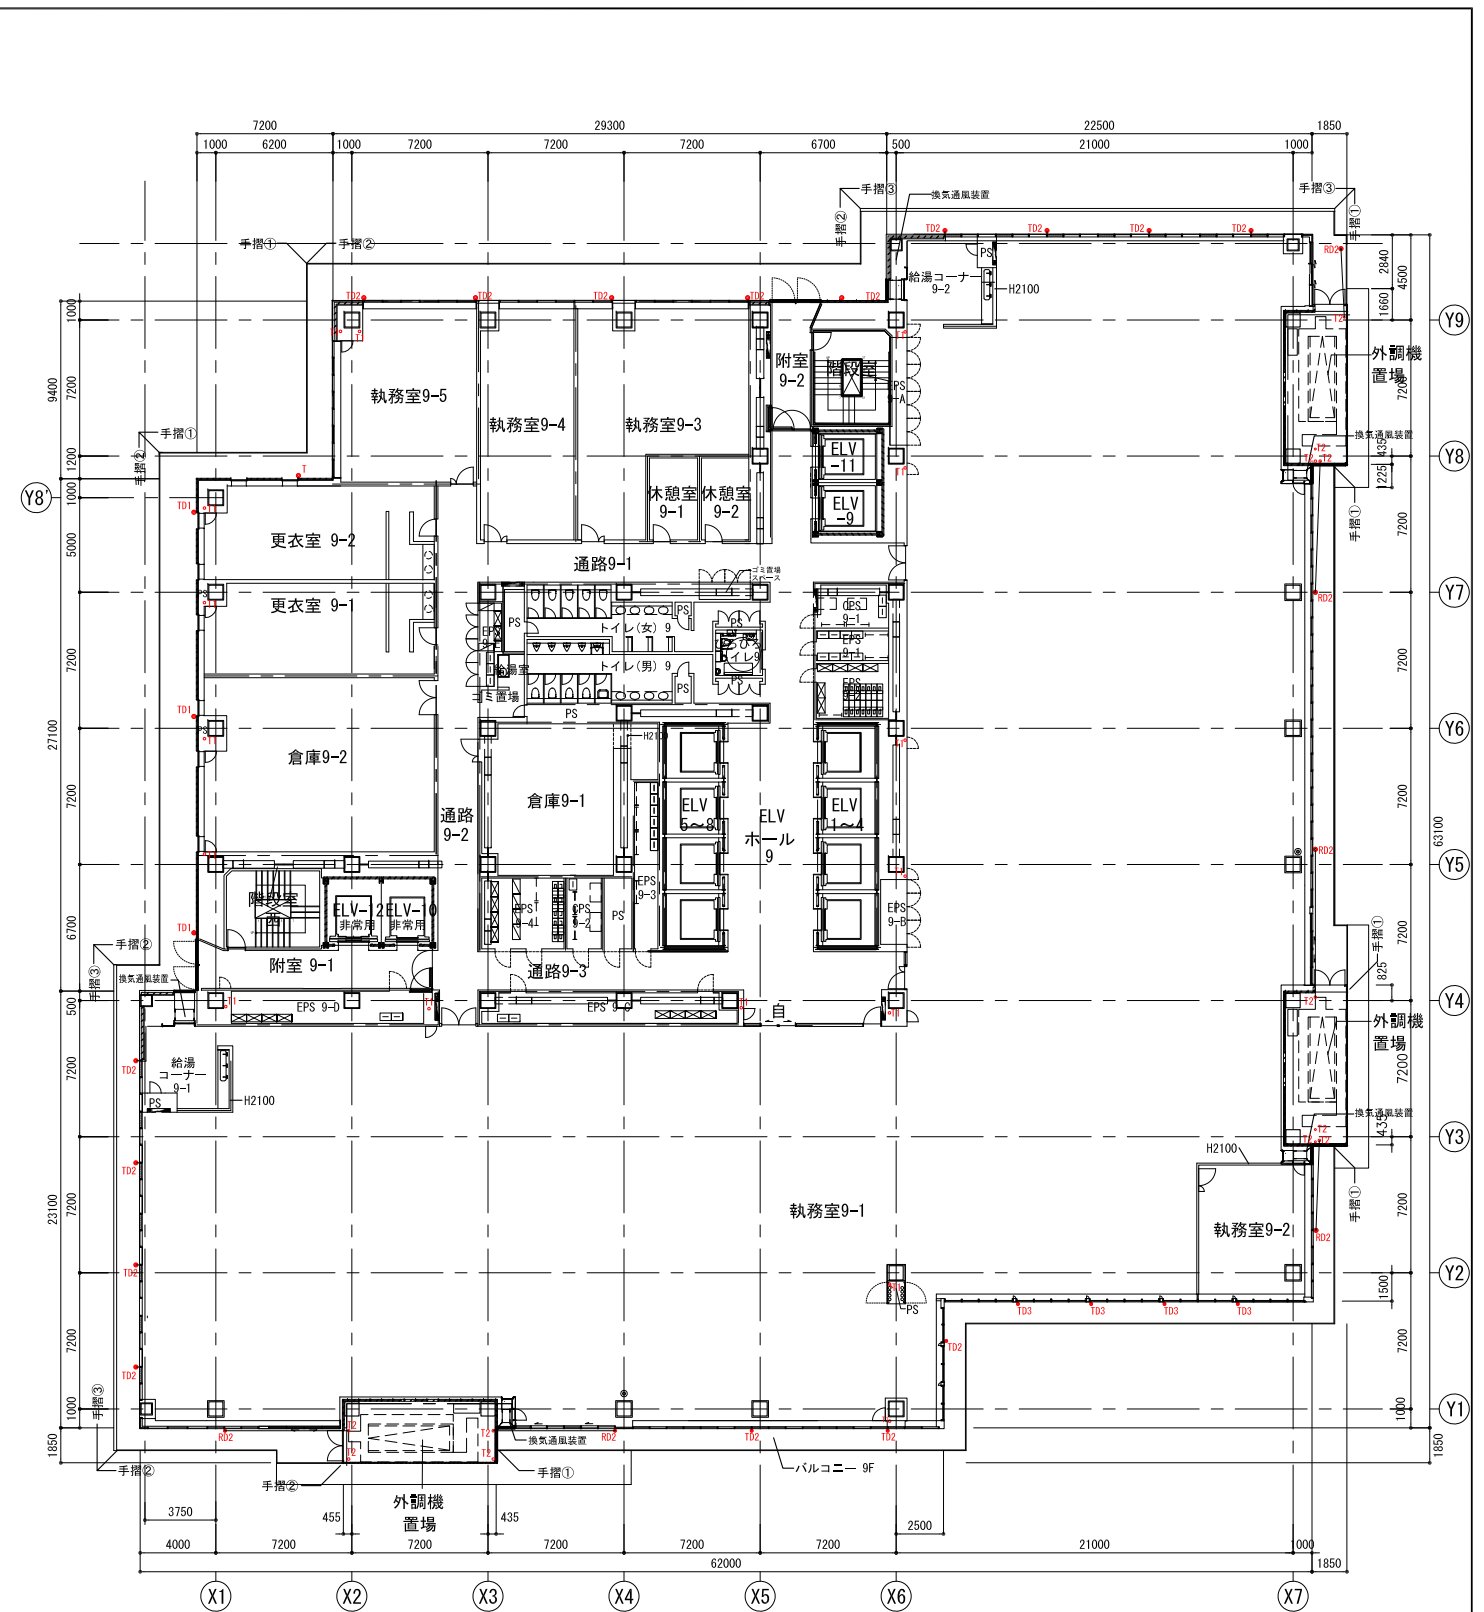


9階平面図

記号凡例	OF	オーバーフロー管	Ⓜ	自動扉
■ 壁埋込型消火器BOX	田 [変]	種受石 (横走り部はφ600設置)	Ⓜ	消火器スタンド (別途工事)
T 壁鏡 特記無き場合200・(外部)・200・(内部)	RD	鋼鉄製引掛・フック・レール (既製品) 特記無き場合200φ	■	屋内消火栓 ▲ は (消火器BOX付) (別途工事)
T1・TD1 壁鏡 アルミ製165φ TD: + 鋼鉄製中継ドレイン	RD1	鋼鉄製引掛・フック・レール (既製品) 75φ	+	丸窓
T2・TD2 壁鏡 アルミ製144φ TD: + 鋼鉄製中継ドレイン	RD2	鋼鉄製引掛・フック・レール (既製品) 100φ	⊠	化粧蓋付マンホール (防臭タイプ) 600角SISトラップ付
T3・TD3 壁鏡 アルミ製99φ TD: + 鋼鉄製中継ドレイン	RD3	鋼鉄製引掛・フック・レール (既製品) 150φ	⊙	鋼鉄製マンホール 600φ (防臭タイプ) SUSトラップ付
種凡例右記のマークは足元にて雨水開放を示す 図内R0から各縦への 点線は各壁鏡へ横引き及び合流を示す	CL		⊔	ステンレス製トラップ



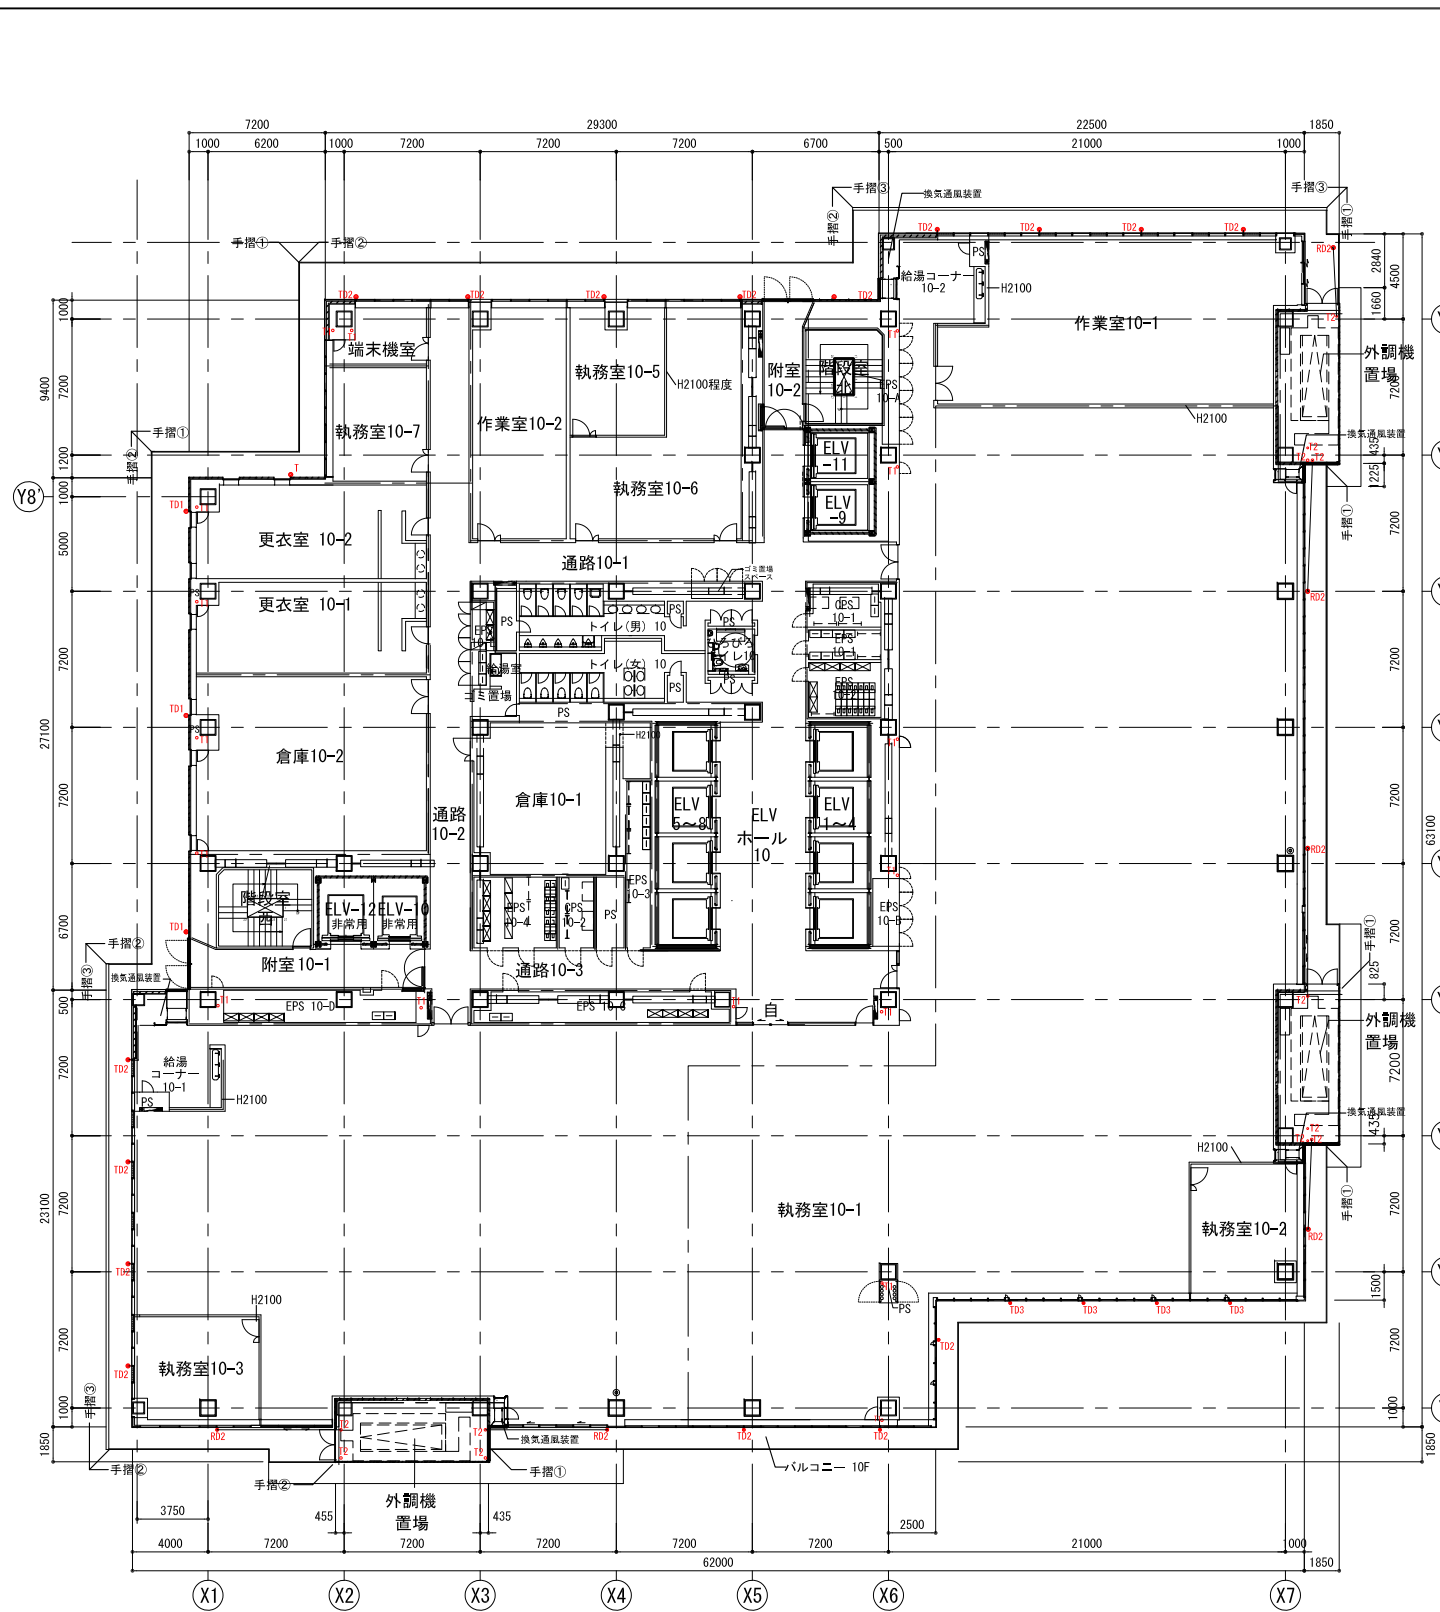



10階平面図

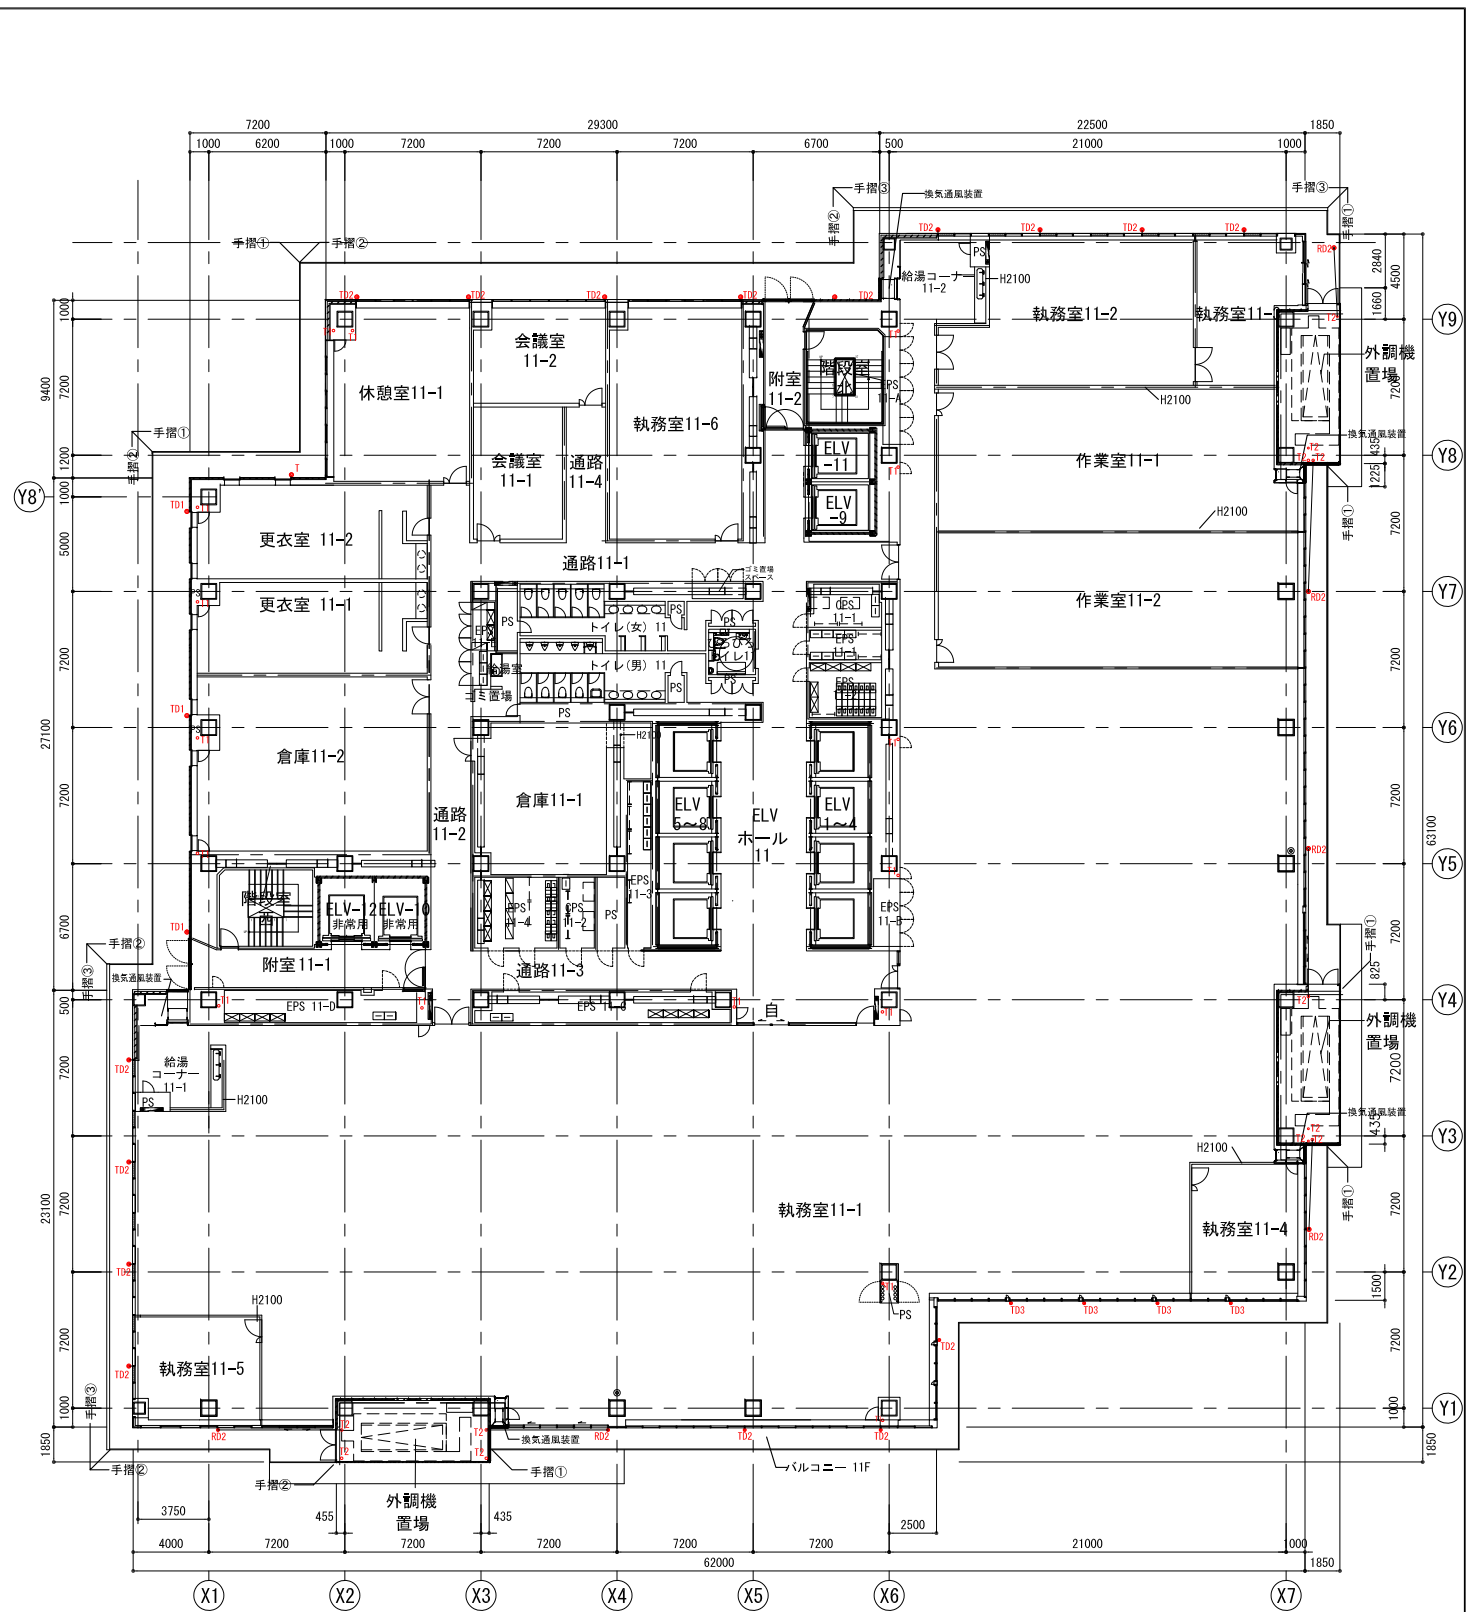


11階平面図

記号凡例	OF	オーバーフロー管	Ⓜ	自動扉
■ 壁埋込型消火器BOX	田 [変]	種受石 (横走り部はφ600設置)	Ⓜ	消火器スタンド (別途工事)
T 壁埋込型消火器BOX (外部)・200φ (内部)	RD	種受石 (横走り部はφ600設置)	Ⓜ	消火器スタンド (別途工事)
T1・TD1 壁埋込型消火器BOX (外部)・200φ (内部)	RD1	種受石 (横走り部はφ600設置)	Ⓜ	消火器スタンド (別途工事)
T2・TD2 壁埋込型消火器BOX (外部)・200φ (内部)	RD2	種受石 (横走り部はφ600設置)	Ⓜ	消火器スタンド (別途工事)
T3・TD3 壁埋込型消火器BOX (外部)・200φ (内部)	RD3	種受石 (横走り部はφ600設置)	Ⓜ	消火器スタンド (別途工事)
種凡例右記の記号は足元にて雨水開放を示す 図中内廊から各縦への				



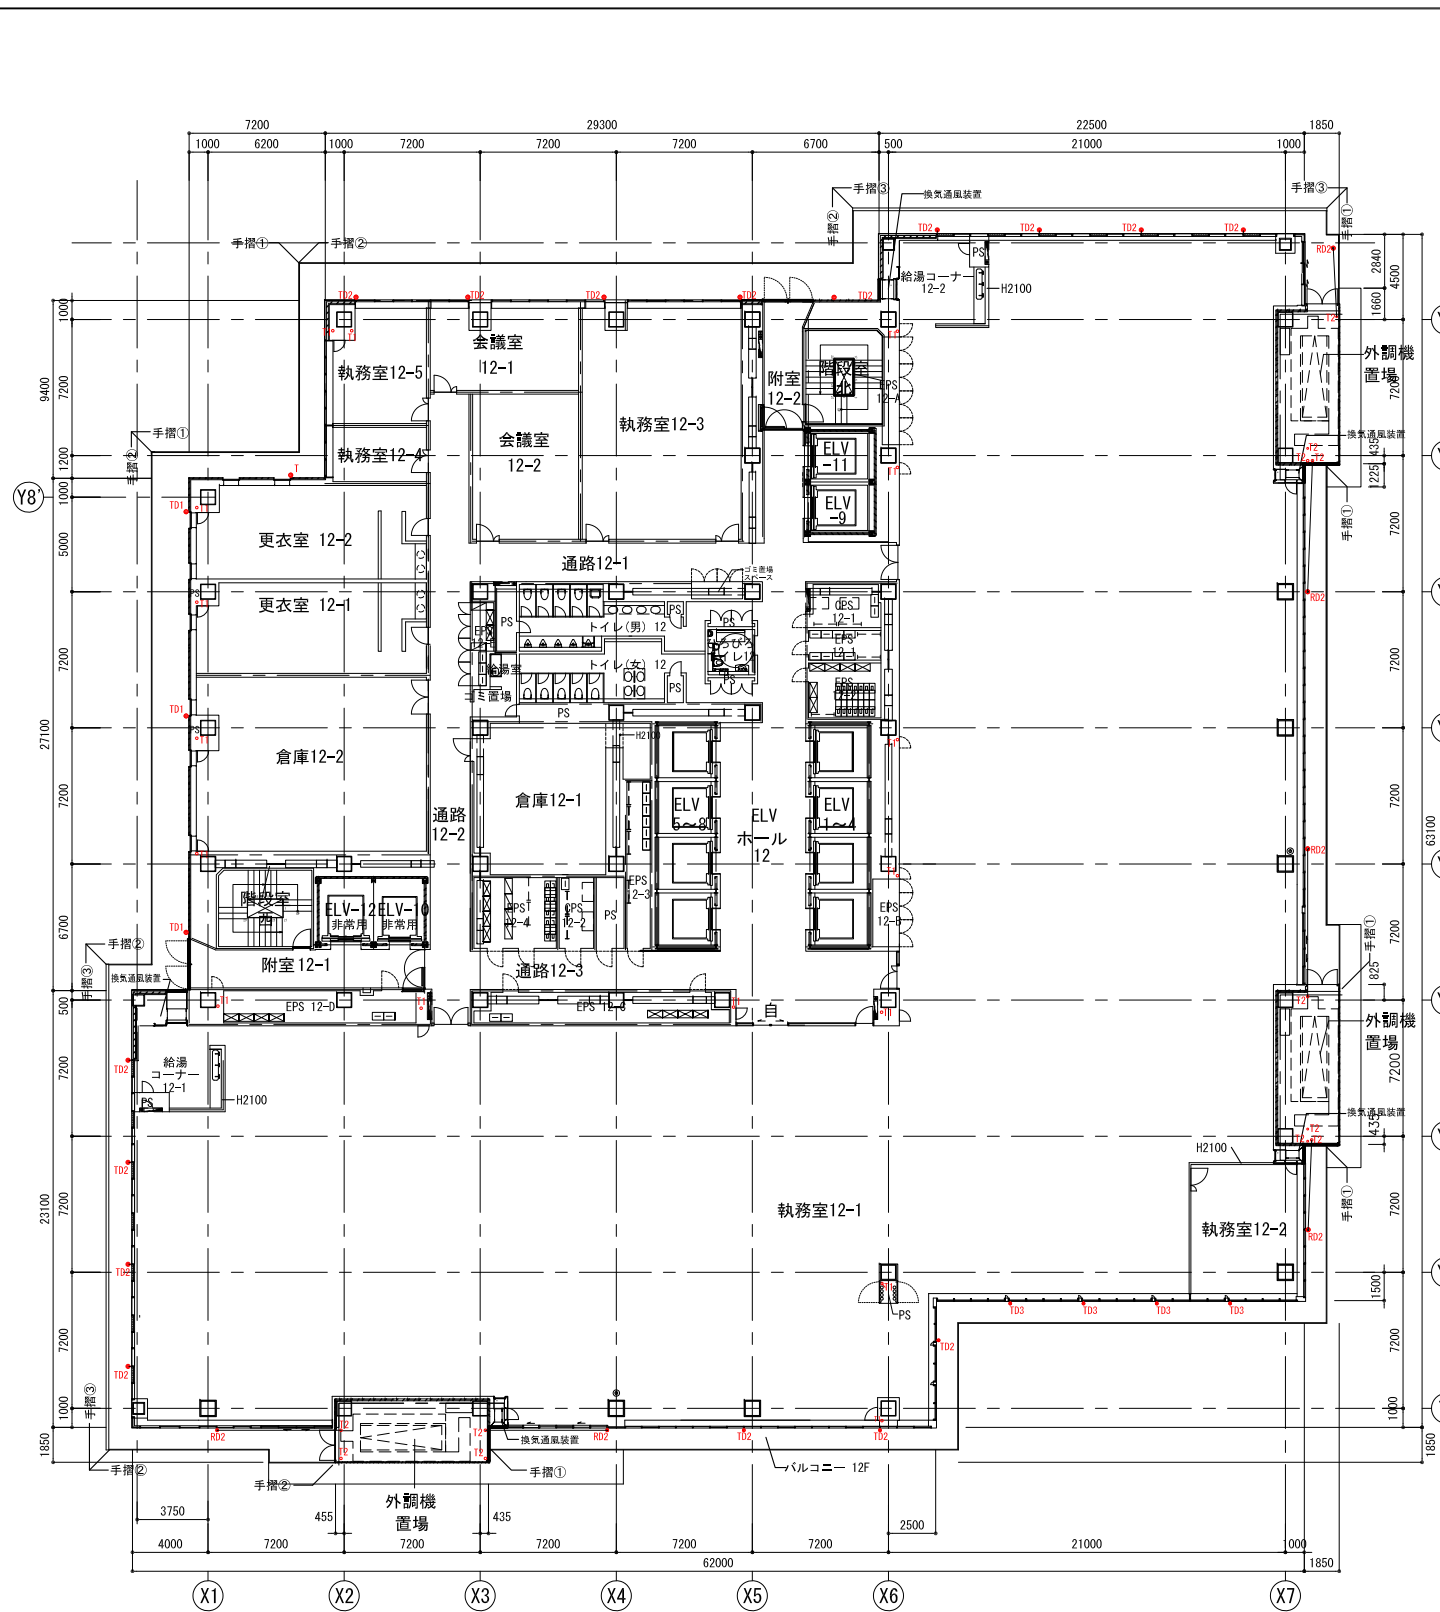


12階平面図

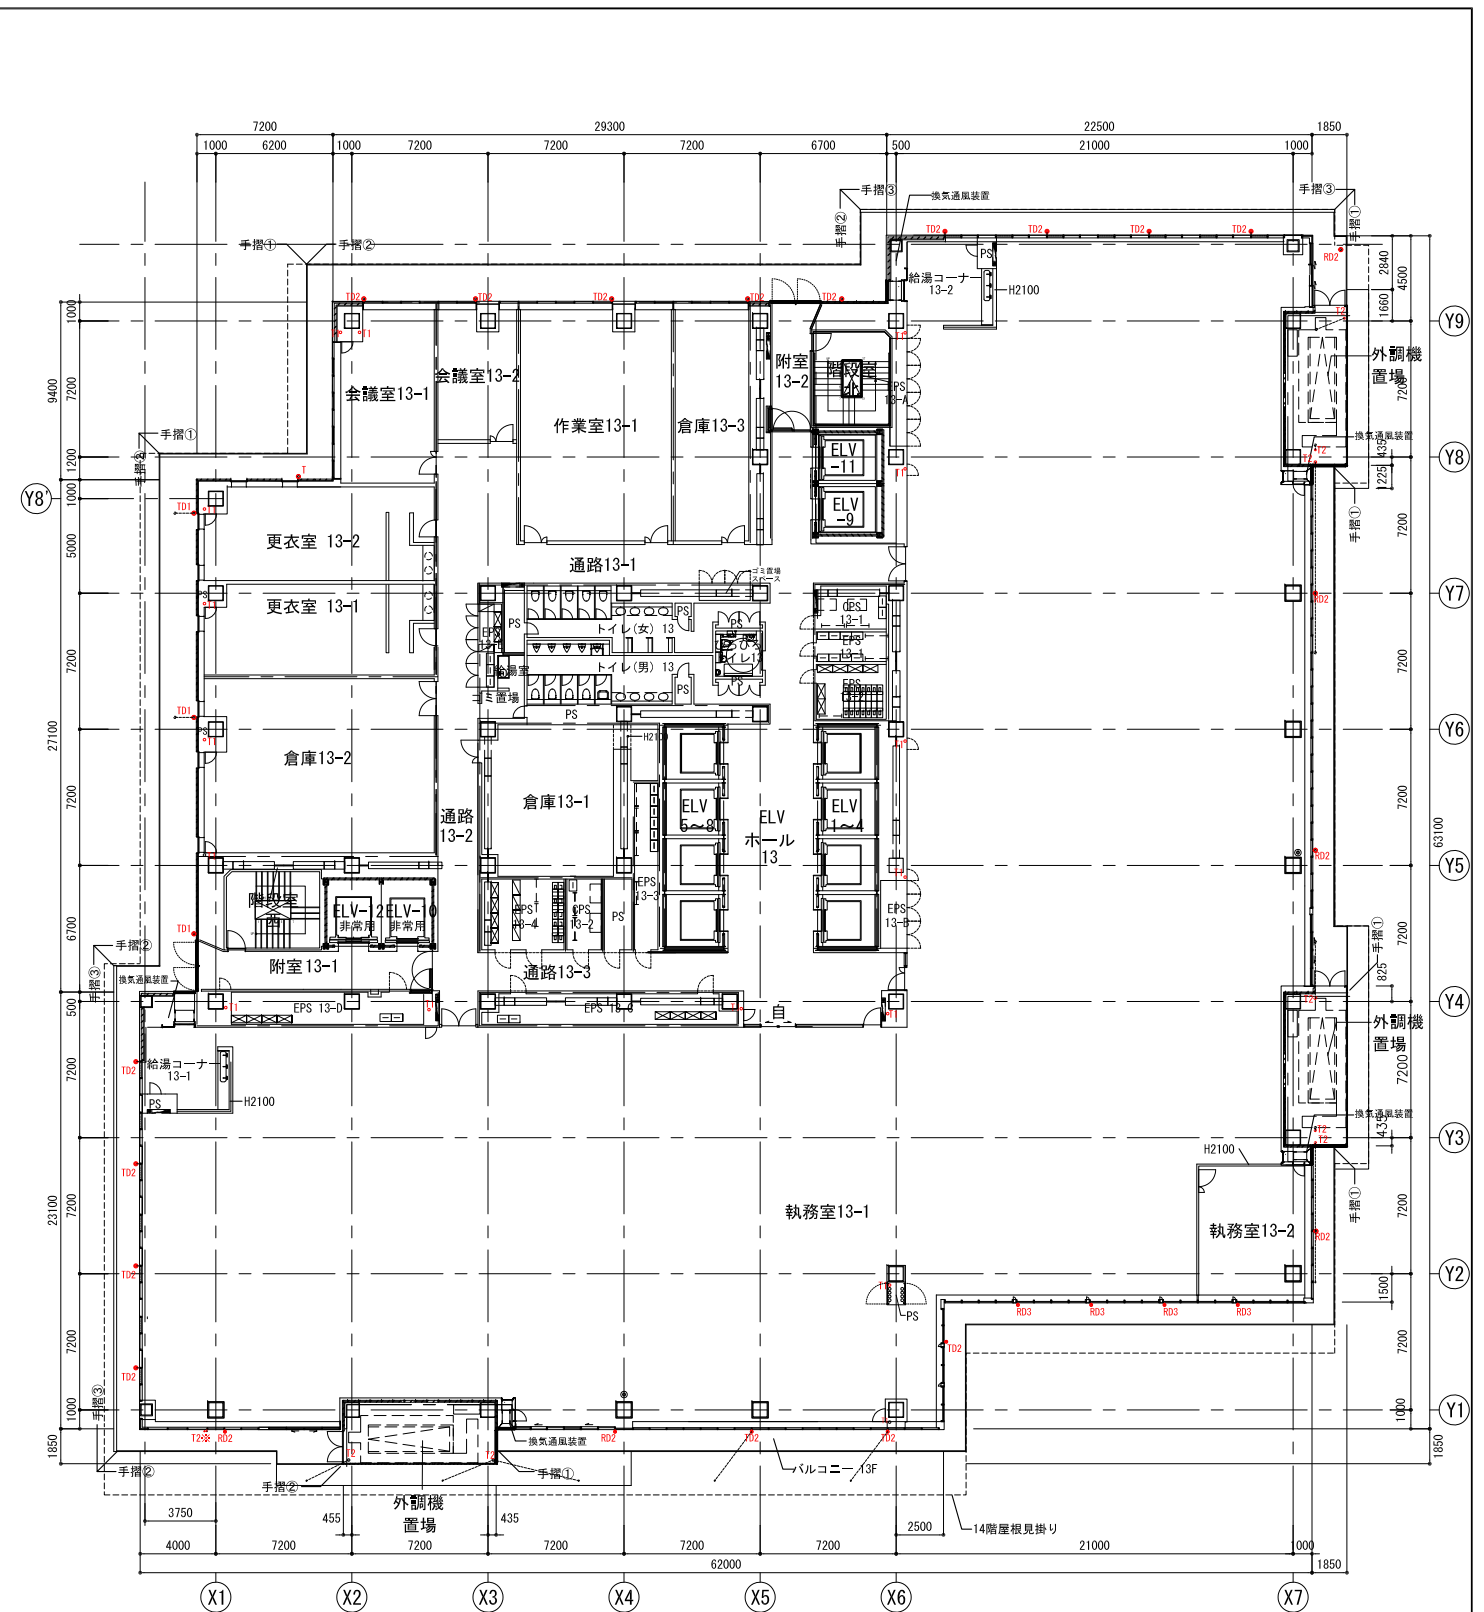


13階平面図

記号凡例	OF	オーバーフロー管	Ⓜ	自動扉	
■ 壁埋込型消火器BOX	田 [変]	種受石 (横走り部はφ600設置)	Ⓜ	消火器スタンド (別途工事)	
T 壁鏡 特記無き場合200 (外部)・200 (内部)	RD	鋼鉄製縦引レール (既製品) 特記無き場合200φ	Ⓜ	屋内消火栓 ▲ は (消火器BOX付) (別途工事)	
T1・TD1 壁鏡 アルミ製165φ TD: 鋼鉄製中継ドレイン	RD1	鋼鉄製縦引レール (既製品) 75φ	+	丸窓	
T2・TD2 壁鏡 アルミ製144φ TD: 鋼鉄製中継ドレイン	RD2	鋼鉄製縦引レール (既製品) 100φ	Ⓜ	化粧蓋付マンホール (防臭タイプ) 600角SISタラップ付	
T3・TD3 壁鏡 アルミ製99φ TD: 鋼鉄製中継ドレイン	RD3	鋼鉄製縦引レール (既製品) 150φ	Ⓜ	鋼鉄製マンホール 600φ (防臭タイプ) SUSタラップ付	
種凡例右記の※マークは足元にて雨水開放を示す 図中円印から各縦への		点線は各壁鏡へ横引き及び合流を示す		Ⓜ	ステンレス製タラップ



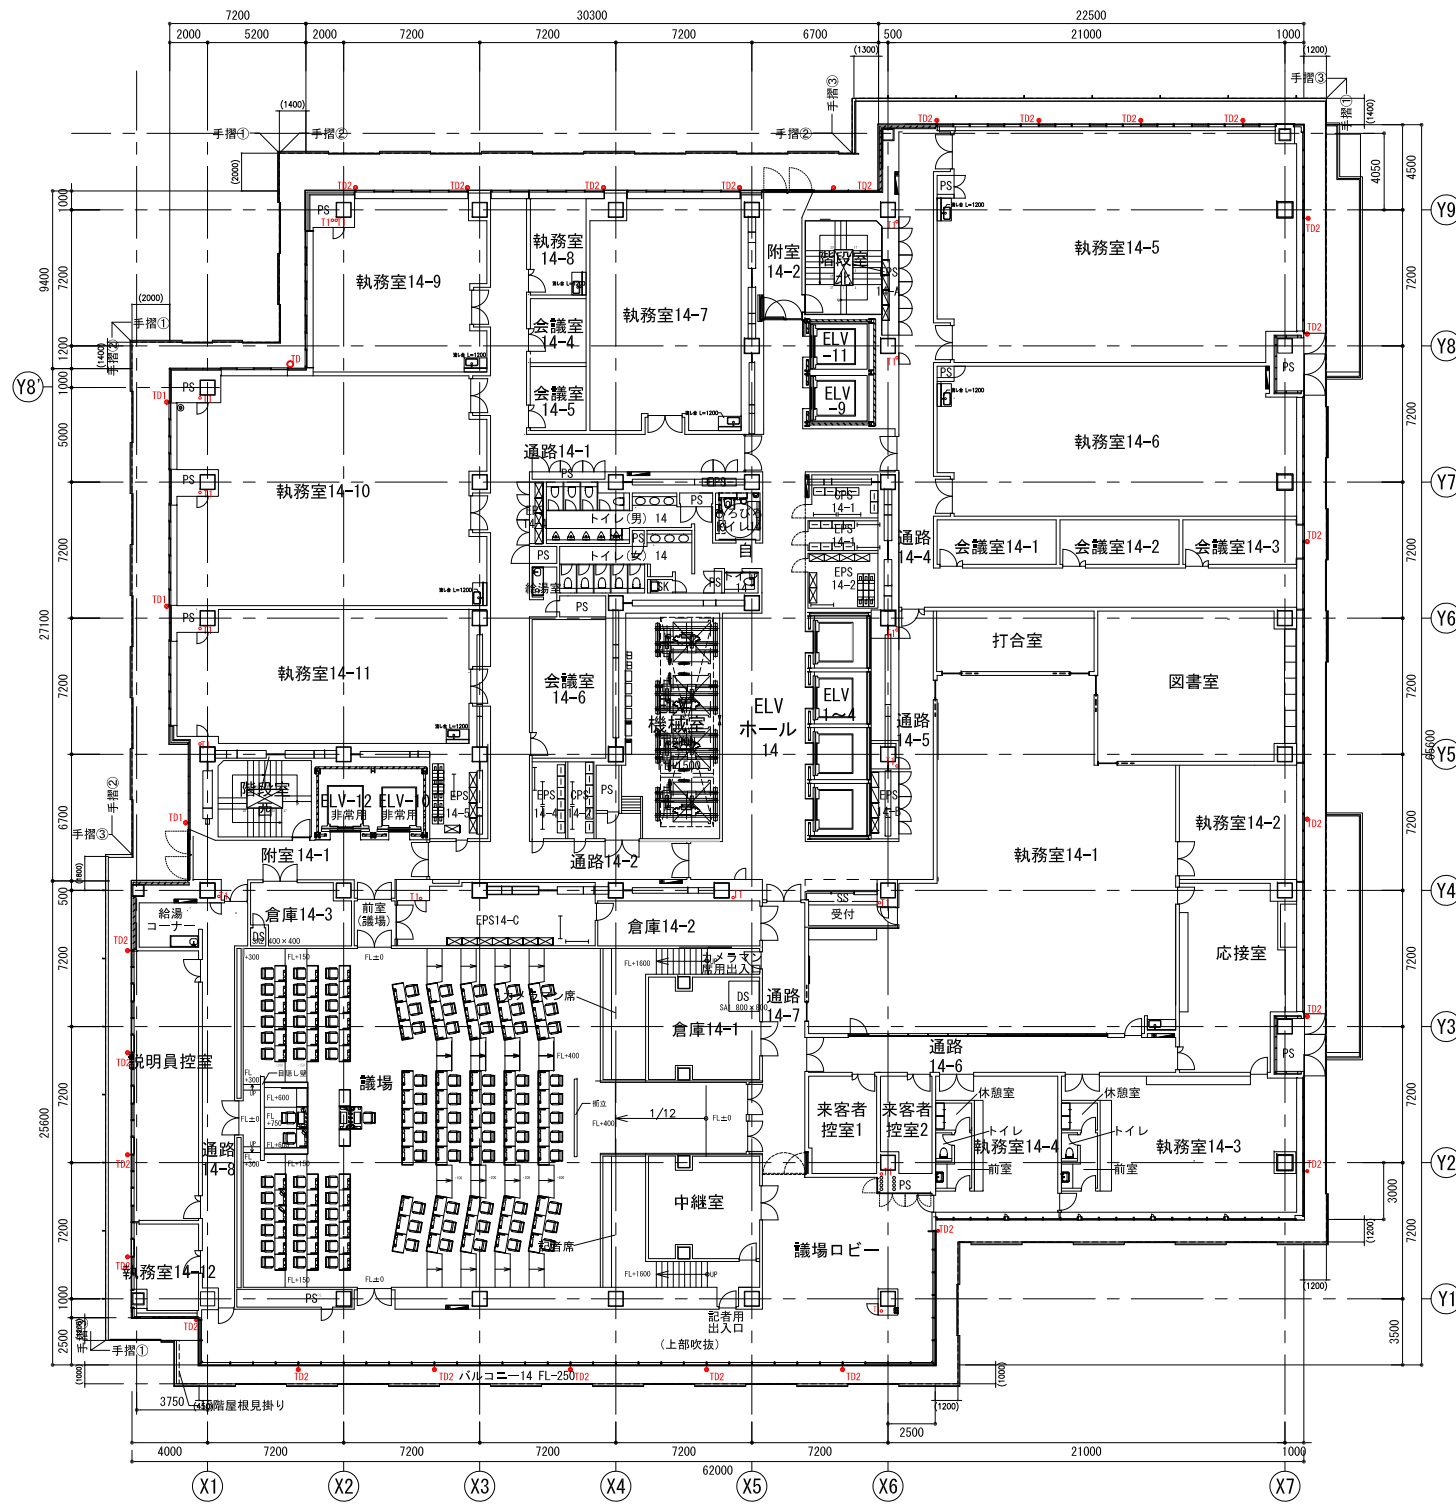


14階平面図

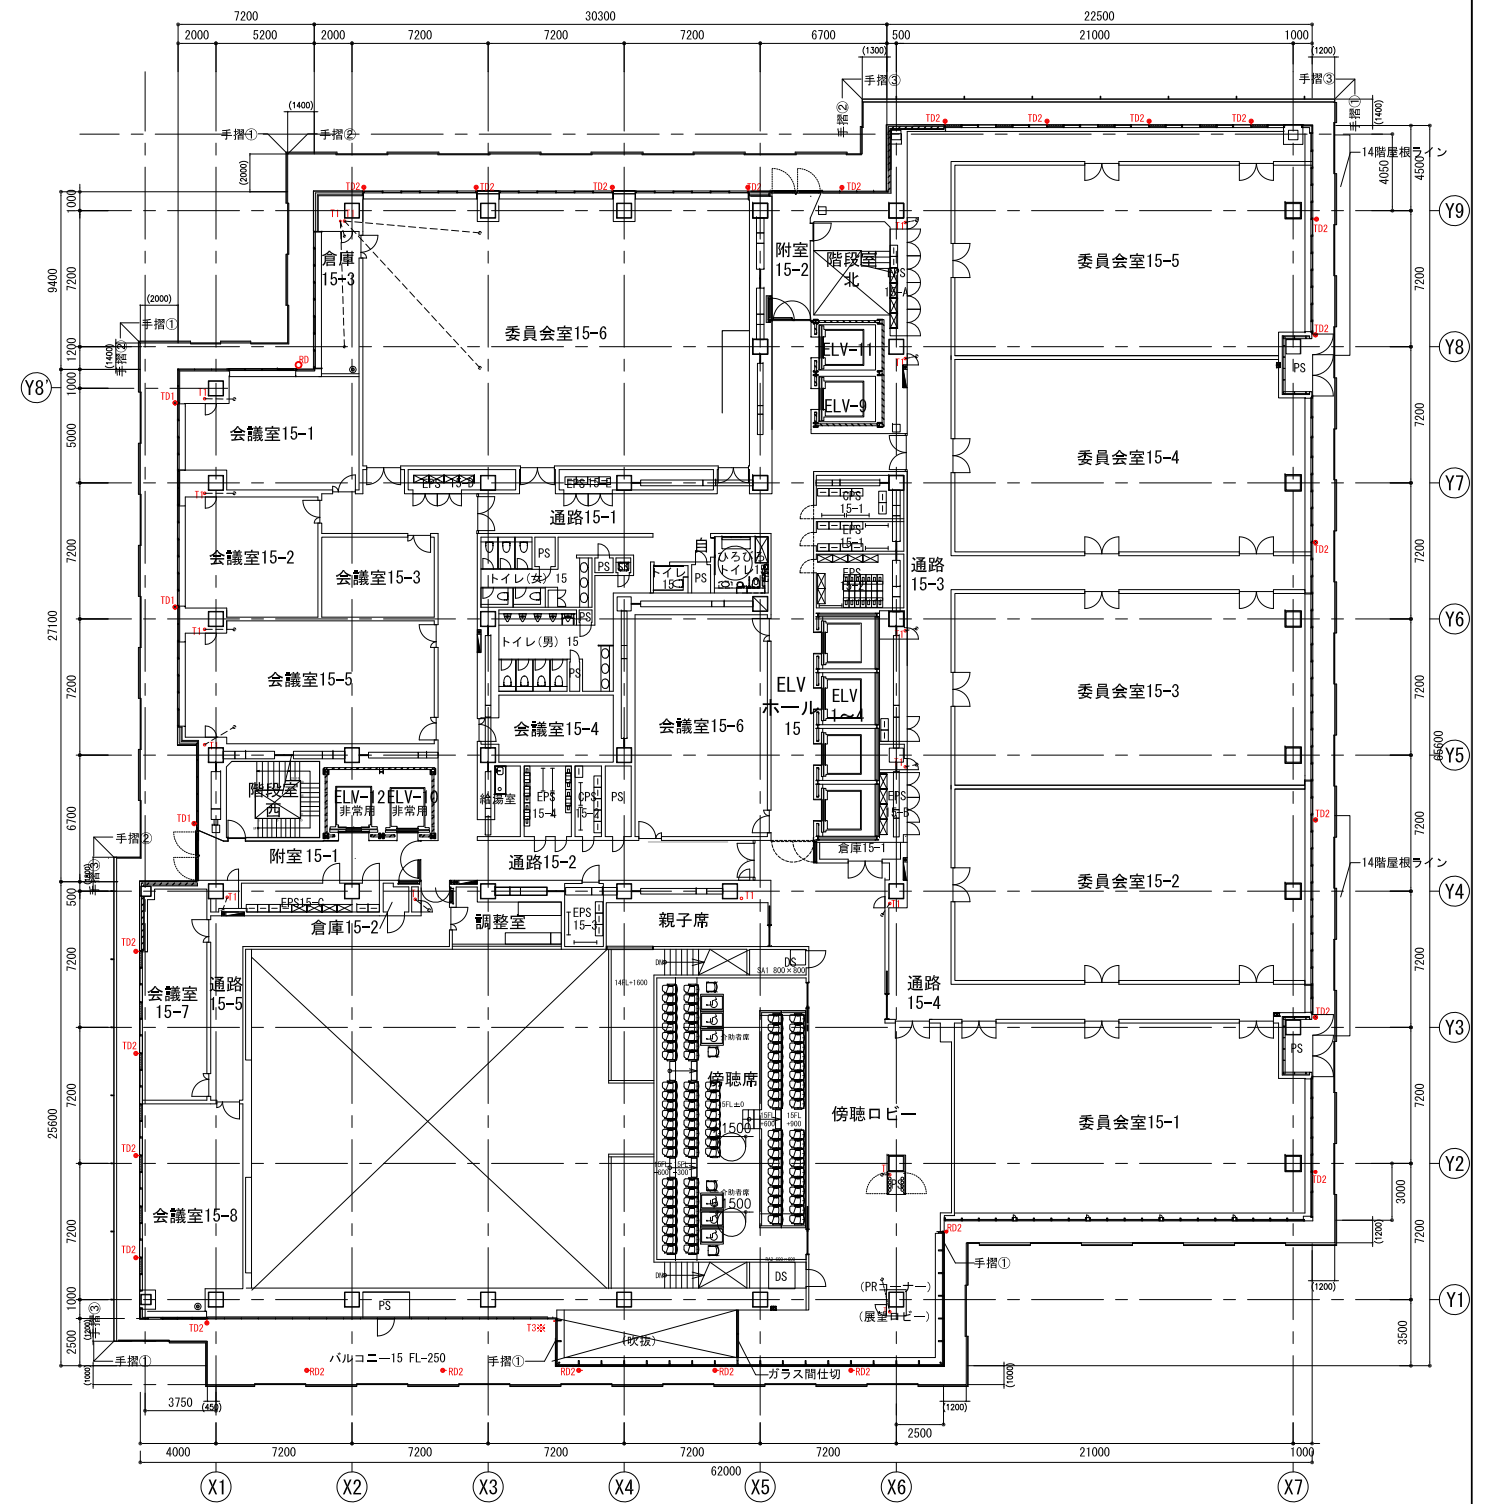


15階平面図

記号凡例	OF	オーバーフロー	ⓐ	自動扉
■ 壁埋込型消火器BOX	田 T受	種受石 (横走り部はⓐ600設置)	ⓐ	消火器スタンド (別途工事)
T 壁種 特記無き場合200・(外部)・200・(内部)	RD	種鉄製縦引レール (引付77) (既製品) 特記無き場合200φ	▲	屋内消火栓 ▲ は (消火器BOX付) (別途工事)
T1・TD1 壁種 アルミ製165・TD: + 種鉄製中継ドレイン	RD1	種鉄製縦引レール (引付77) (既製品) 75φ	+	丸境
T2・TD2 壁種 アルミ製114・TD: + 種鉄製中継ドレイン	RD2	種鉄製縦引レール (引付77) (既製品) 100φ	☒	化粧蓋付マンホール (防臭タイプ) 600角SISタラップ付
T3・TD3 壁種 アルミ製99・TD: + 種鉄製中継ドレイン	RD3	種鉄製縦引レール (引付77) (既製品) 150φ	ⓐ	種鉄製マンホール 600φ (防臭タイプ) SISタラップ付
種凡例右記の※マークは足元にて雨水開放を示す 図中RDから各種への — 点線は各壁種へ横引き及び合流を示す	CT	種鉄製縦引レール (引付77) (既製品)	CT	ステンレス製タラップ



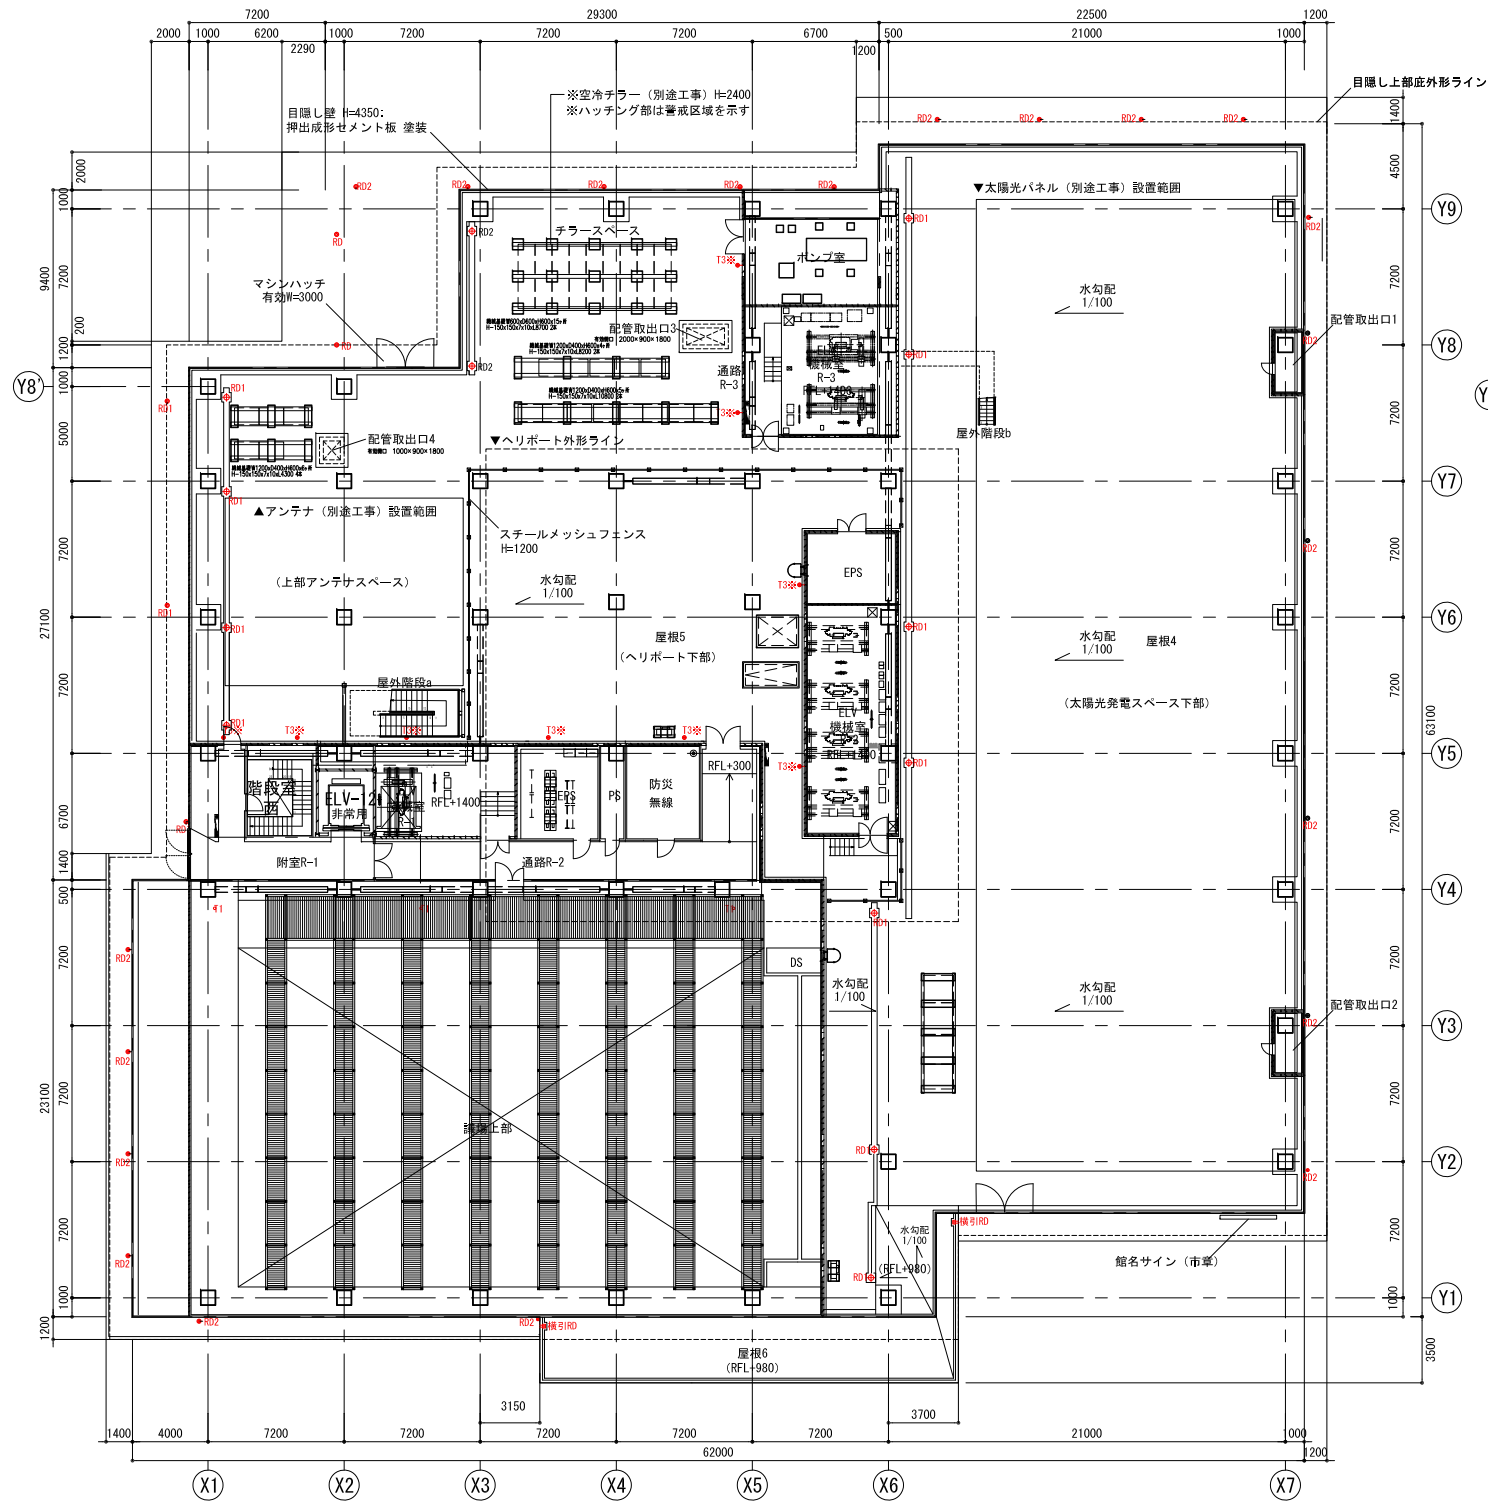


R階 平面図

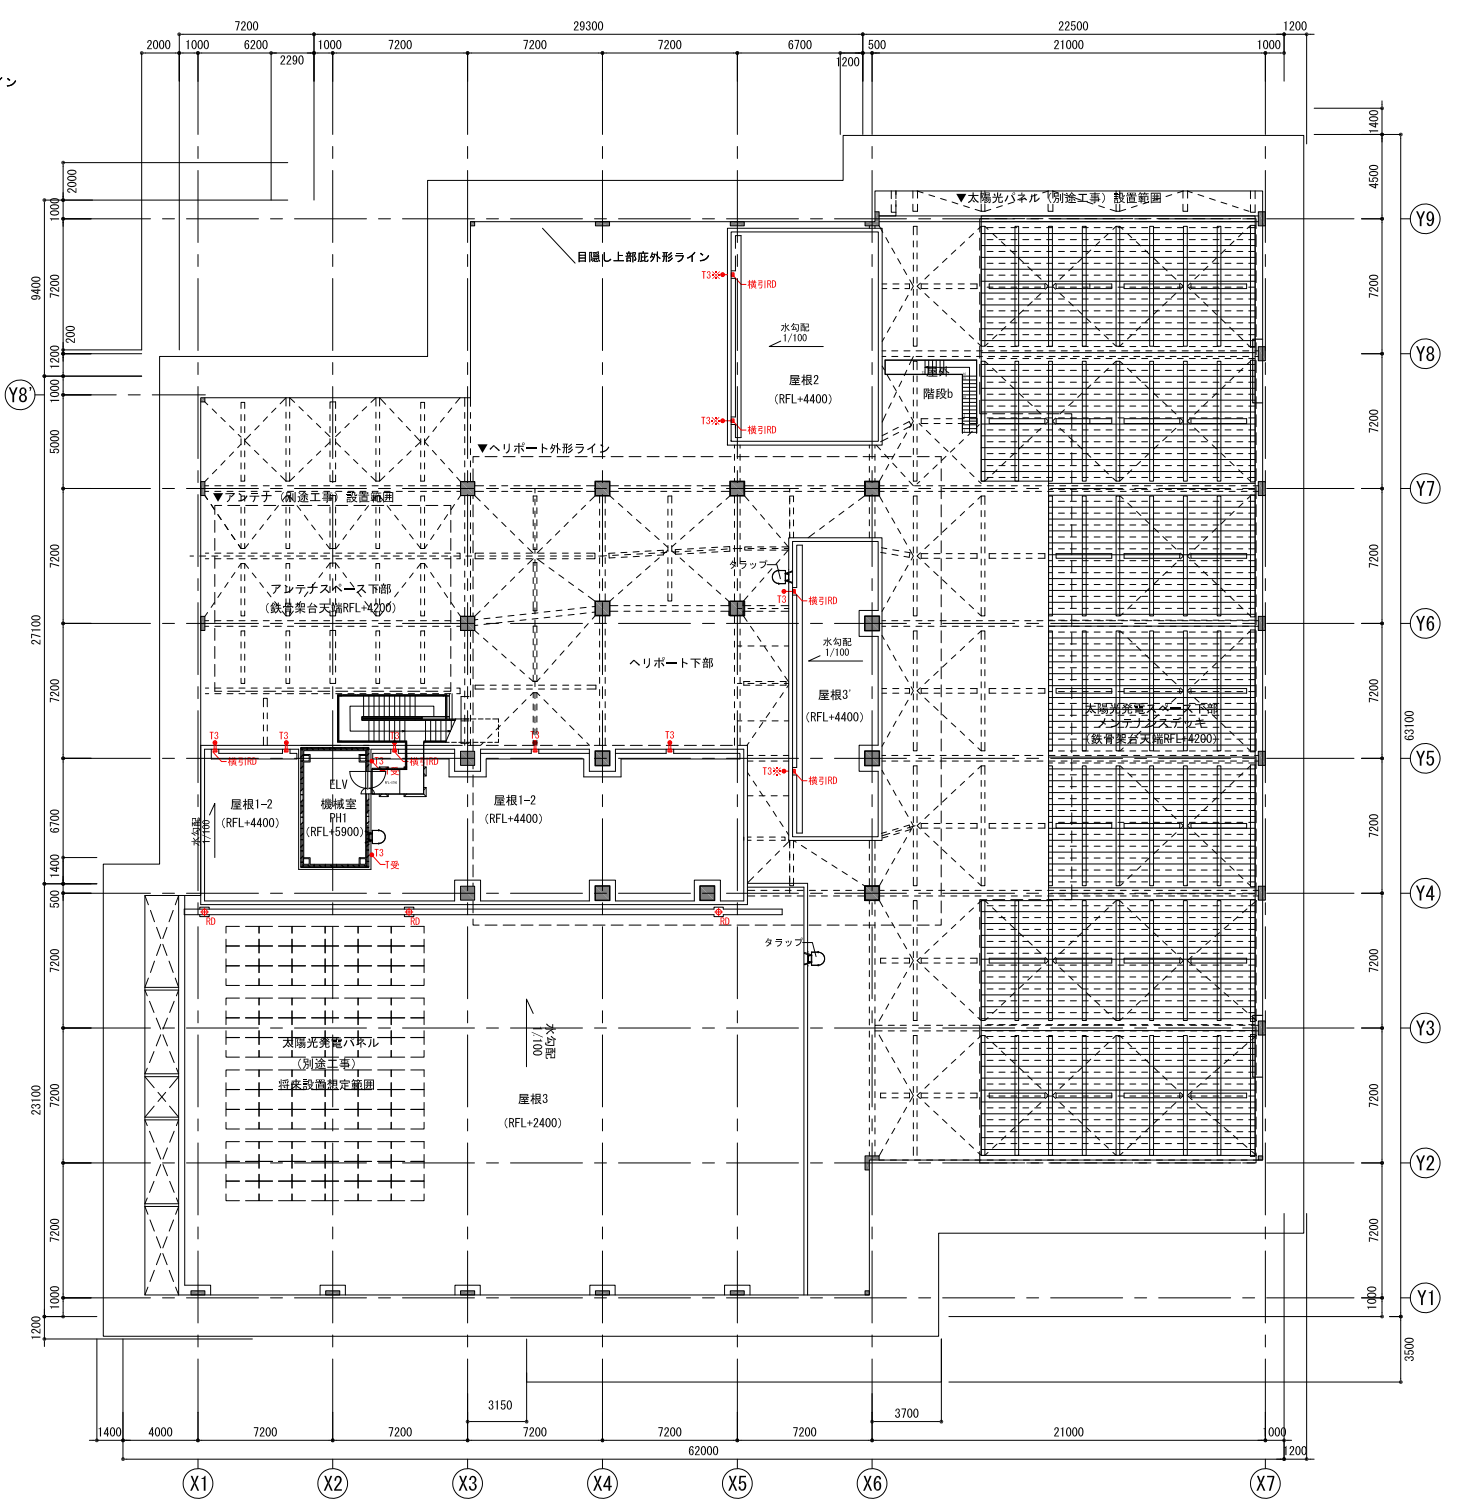

PH1 平面図

記号凡例	OF	オーバーフロー管	⊕	自動扉
■ 壁埋込型消火器ボックス	田	機受石 (機受り部はφ600設置)	⊙	消火器スタンド (別途工事)
T 壁鏡 特記無き場合200 (外部)・200 (内部)	RD	鏡鉄製引掛フック (既製品)特記無き場合200φ	■	屋内消火栓 ▲ は (消火器ボックス付) (別途工事)
T1・TD1 壁鏡 アルミ製165φ TD: 鏡鉄製中継ドレイン	RD1	鏡鉄製引掛フック (既製品)75φ	+	丸窓
T2・TD2 壁鏡 アルミ製144φ TD: 鏡鉄製中継ドレイン	RD2	鏡鉄製引掛フック (既製品)100φ	⊠	化粧置付マンホール (防臭タイプ) 600角SISタラップ付
T3・TD3 壁鏡 アルミ製99φ TD: 鏡鉄製中継ドレイン	RD3	鏡鉄製引掛フック (既製品)150φ	⊙	鏡鉄製マンホール 600φ (防臭タイプ) SUSタラップ付
種凡例右記の※マークは足元にて雨水開放を示す 図中内RDから各縦への 点線は各壁鏡へ横引き及び合流を示す			⊔	ステンレス製タラップ



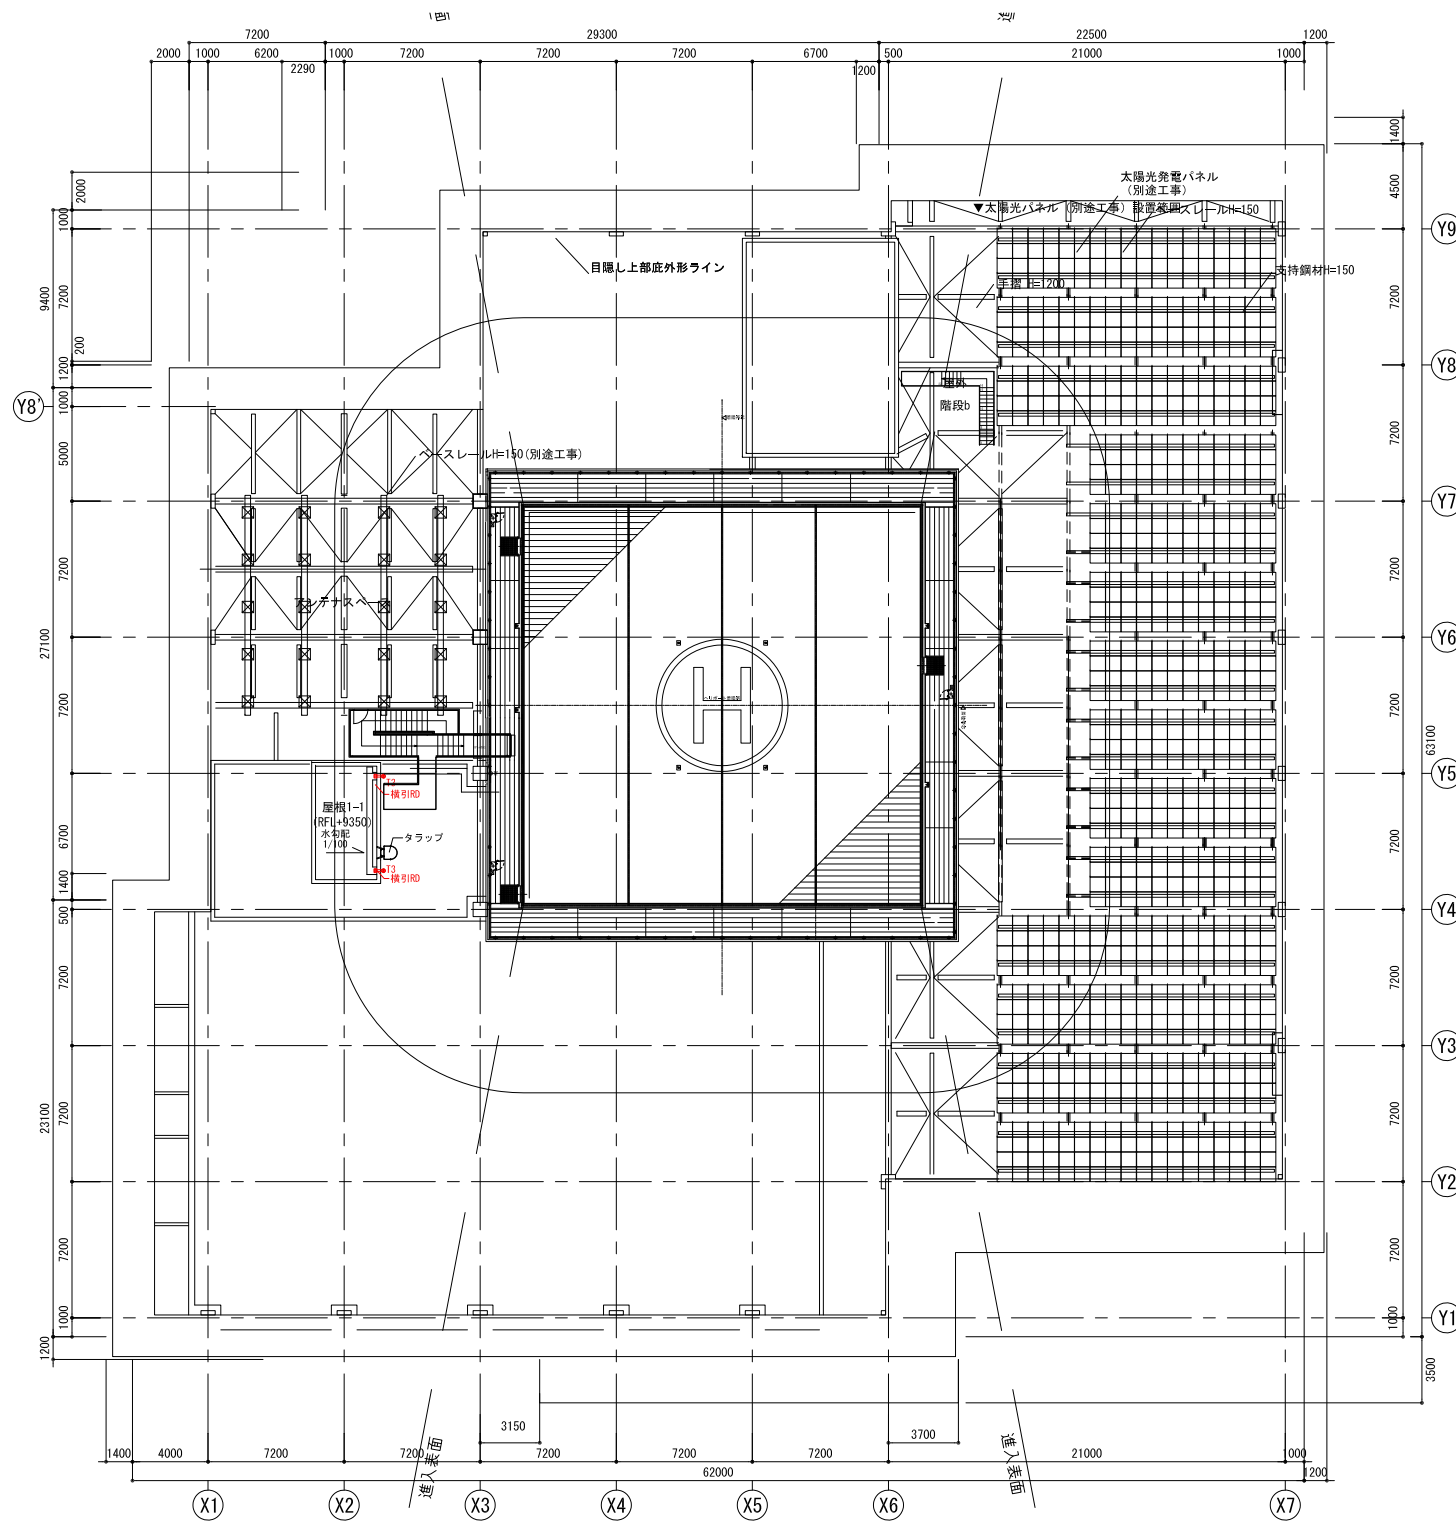

PH2 平面図

記号凡例	OF	オーバーフロー管	⊕	自動扉
埋込型消火器BOX	田	埋込型消火器BOX (横走り部はφ600設置)	⊙	消火器スタンド (別途工事)
T	RD	鋼鉄製引掛フック (既製品) 特記無き場合200φ	▲	埋込型消火器 (別途工事)
T1・TD1	RD1	鋼鉄製引掛フック (既製品) 75φ	+	丸窓
T2・TD2	RD2	鋼鉄製引掛フック (既製品) 100φ	⊠	化粧運付マンホール (防臭タイプ) 600角SISタラップ付
T3・TD3	RD3	鋼鉄製引掛フック (既製品) 150φ	⊙	鋼鉄製マンホール 600φ (防臭タイプ) SISタラップ付
種別右記の※マークは足元にて雨水開放を示す		⊠		ステンレス製タラップ

